




INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Series 290 NC 2/2 valves for GAS to Standard EN 161



GB

DESCRIPTION

Series 290 NC 2/2 disc valves comply with European directives on pressure equipment 2014/68/EU and to the provisions of regulation EU 2016/426 "Gas appliances". In the scope of the "Gas appliances" regulation, these valves meet the specifications of norm EN 161 for applications with combustible gases and have been certified.

*EU Type examination certificate issued by CERTIGAZ
No.: 1312CP5992 (63 mm operator) and
no.: 1312CQ6072 (32 mm operator)*

All the valves correspond to class D – group 2 and are suitable for gas families 1, 2 and 3.

The ambient temperature range is from -10°C to +60°C.

The fluidic performances of the valves are given in the following table:

piping (ISO 6708)		Ø	flow ⁽¹⁾	operating pressure differential (bar)	
pipe size	DN			pilot pressure (bar)	min.
G* / NPT (mm) (m³/h) (l/min)					
NC - Normally closed, entry under the disc				min.	max.
3/8	10	32	25 410	5,5	9
		32	40 660	5,5	9
1/2	15	63	60 1000	3,5	9
		32	75 1250	5,5	9
3/4	20	63	100 1650	3,5	9
1	25	63	190 3150	3,5	9
1 1/4	32	63	300 5000	3,5	9
1 1/2	40	63	393 6500	3,5	9
2	50	63	420 7500	3,5	7

⁽¹⁾ For 100 mbar (DN10 to DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Reference density air at 1.013 mbar and 15°C.

The valve bodies are available in stainless steel.
The seal is made from PTFE.

OPERATION (see sectional view)

The valve is closed when the NC 3/2 pilot valve is de-energised.
The valve is open when the NC 3/2 pilot valve is energised.
Fluid entry **under** the disc, at port 2.

**⚠ Never remove the position indicator sight dome.
The control fluid must be clean air passed through a 50 µm filter.**

INSTALLATION

The valves are designed to be operated within the technical characteristics specified on the nameplate. Modifications to the products may only be made with the manufacturer's or his representative's prior consent. Before installation, the piping system must be depressurized and cleaned inside.

Read and comply with the indications on the label.
Do not exceed the maximum allowable pressure of the valve.
Installation and maintenance is to be carried out by skilled personnel.

Positioning

The valves can be mounted in any position. For easy access to the pilot port, the pilot operators are rotatable through 360°.

Choice of pilot valve

- The pilot valves used must meet the European directive low voltage and electromagnetic compatibility requirements.
- They must be of the NC 3/2 non-lockable type (without manual operators).
- They must allow the main valve to close automatically under the conditions of Standard EN 161.
- They must comply with the technical characteristics indicated in the table below, guaranteeing opening and closing of the main valve within 1 second.

Pilot connection

- Remove the plastic protective plug from the pilot port.
- Connect the pilot solenoid valve directly to the operator using the nipple provided.

⚠ The exhaust port plug mounted by the manufacturer must never be removed.

Connection of valve

Connect the piping as indicated on the body and in these instructions. Grease the male threads of the tapped pipes lightly (depending on the application). Do not grease the female threads of the valve.

Insert a sieve in the circuit entrance: the largest dimension of the mesh may not be more than 1.5 mm and may not allow passage with a gauge of 1 mm diameter.

Make sure to avoid any foreign matter entering the system. The piping must be supported and aligned correctly to avoid any strain to the valves. Do not use the valve as a lever when tightening. Locate wrenches as close as possible to the connection point on the bodies and pipes.

To avoid damage to the equipment, DO NOT OVERTIGHTEN pipe connections.

valve 290 operator diameter	min. pilot solenoid valve Kv (m³/h) (2) to		max. pilot solenoid valve response time (ms) to		recommended pilot solenoid valve (without manual operators)	
	close the valve	open the valve	close the valve	open the valve	type	code
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2	SCG356B061V

(2) Including pipe up to main valve.

531037-001/A

Availability, design and specifications are subject to change without notice. All rights reserved.
(See exploded view under "spare part kits")
The disc seal can be replaced without disassembling the valve body from the piping.
1. Pressurise the operator to raise the disc.
2. Remove the pilot operator and gland packing with a wrench (a).
3. Unscrew the disc nut with a wrench (b). If necessary, in order to avoid rotation, hold the discholder in place, and not the rod.
4. Clean all accessible parts.
5. Replace parts nos. 1, 2, 3 and 4 with the corresponding parts from the spare parts kit.
6. Reassemble the parts and observe the indicated tightening torques.
Make sure that no foreign matter enters the valve and piping during the process.


⚠ Prior to putting the valve into operation, check for correct operation of the valve in order to prevent injury to life or property.

⚠ The valve is not designed to pass positively the fire test (ISO 10497 et API 607).



INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Series 290 NC 2/2 valves for GAS to Standard EN 161



GB

MAINTENANCE

⚠ Prior to all maintenance work or putting into operation, cut off the supply to the pilot, depressurize the valve and vent it in order to prevent injury to life or property.

⚠ Removal of the stuffing box to gain access to the disc must be carried out with the pilot activated and the disk raised.
- Each time the valve is removed, the disc must be replaced.

Cleaning

Maintenance of the valves depends on the operating conditions. They should be cleaned at regular intervals. The intervals between two cleaning operations may vary according to the nature of the fluid, the working conditions and the environment in which it is operated. During servicing, the components must be checked for excessive wear. The valves must be cleaned when a slowing down of the cycle is noticed although the pilot pressure is correct or if an unusual noise or a leak is detected. Failure to observe these maintenance instructions can result in faulty operation of the equipment.

Preventive maintenance

- Put the valve at least once a month into operation to check if it opens and closes.
- The disc seal is available as a spare part. Should any difficulties arise during installation or maintenance, or should you have any questions, please contact ASCO or their authorised representatives.

Troubleshooting

- Wrong exhaust pressure:** Check the pressure on the supply side of the valve, it must correspond with the values indicated on the ASCO nameplate.
- Leaks:** Disassemble the valve body and clean the internal parts. If necessary, replace the disc seal.


Removal and reinstallation of disk seal

(See exploded view under "spare part kits")
The disc seal can be replaced without disassembling the valve body from the piping.
1. Pressurise the operator to raise the disc.
2. Remove the pilot operator and gland packing with a wrench (a).
3. Unscrew the disc nut with a wrench (b). If necessary, in order to avoid rotation, hold the discholder in place, and not the rod.
4. Clean all accessible parts.
5. Replace parts nos. 1, 2, 3 and 4 with the corresponding parts from the spare parts kit.
6. Reassemble the parts and observe the indicated tightening torques.

Make sure that no foreign matter enters the valve and piping during the process.



INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN
VANNES 2/2 NF Série 290 pour GAZ suivant norme EN 161



FR

DESCRIPTION

Les vannes 2/2 NF à clapet de la série 290 sont conformes à la directive européenne des équipements sous pression 2014/68/UE et aux dispositions du règlement UE 2016/426 "Appareils à gaz".

Dans le cadre de ce règlement "Appareils à gaz", ces vannes répondent aux spécifications de la norme EN 161 pour applications avec gaz combustibles et ont fait l'objet d'une certification :

*Attestation d'examen UE de type délivrée par CERTIGAZ
no.: 1312CP5992 (actionneur 63 mm) et
no.: 1312CQ6072 (actionneur 32 mm)*

Toutes les vannes correspondent à la classe D Groupe 2 et conviennent aux familles de Gaz 1, 2 et 3.

La plage des températures ambiantes est de -10°C à +60°C. Les performances fluidiques des vannes sont données dans le tableau suivant :

canalisation (ISO 6708)	Ø	débit ⁽¹⁾	pression de pilotage (bar)	pression différentielle admissible (bar)	
				mini.	maxi.
NF - Normalement fermée, arrivée sous le clapet					
3/8	10	32	25	410	5,5
		32	40	660	5,5
1/2	15	63	60	1000	3,5
		32	75	1250	5,5
3/4	20	63	100	1650	3,5
		63	190	3150	3,5
1	25	63	300	5000	3,5
1 1/4	32	63	420	7500	3,5
1 1/2	40	63	393	6500	3,5
2	50	63	420	7500	3,5
		7		0	1

⁽¹⁾ Sur air, pression différentielle 100 mbar (DN10 à DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Masse volumique de référence de l'air à 1013 mbar et 15°C

Les corps de vanne sont en acier inox .

La garniture du clapet est en PTFE.

FONCTIONNEMENT (voir coupe)

La vanne est fermée lorsque l'électrovanne-pilote 3/2 NF est hors-tension.

La vanne est ouverte lorsque l'électrovanne-pilote 3/2 NF est sous-tension.

Arrivée de pression **sous** le clapet par l'orifice 2.

⚠ Ne jamais démonter le bouchon transparent de l'indicateur de position.

Le fluide de pilotage doit être de l'air propre et filtré à 50 µm.

Ø tête de commande de la vanne 290	Kv mini (m³/h) (2) requis de l'électrovanne-pilote pour :		temps de réponse maxi (ms) requis sur l'électrovanne-pilote pour :		E.V. de pilotage préconisées (sans commande manuelle)	
	fermer la vanne	ouvrir la vanne	fermer la vanne	ouvrir la vanne	désignation	code
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2	SCG356B061V

(2) Inclus la canalisation jusqu'à la vanne principale.

MISE EN SERVICE

Les vannes sont conçues pour les domaines de fonctionnement indiqués sur la plaque signalétique. Aucune modification ne peut être réalisée sur le matériel. Avant de procéder au montage, dépressuriser les canalisations et effectuer un nettoyage interne des dites canalisations.

Lire et respecter les informations portées sur l'étiquette. Ne pas dépasser la limite de pression maximale admissible de la vanne. La mise en service et l'entretien de la vanne doivent être réalisés par du personnel compétent.

POSITIONNEMENT

Ces vannes peuvent être montées dans n'importe quelle position. Les têtes de commande sont orientables sur 360° autour de leur axe afin de faciliter l'accès à l'orifice de pilotage.

Sélection des électrovanne de pilotage

- Doivent satisfaire les exigences des directives européennes basse tension et compatibilité électromagnétique.
- Versions 3/2 NF non verrouillables (sans commande manuelle)
- Doivent permettre à la vanne principale de se fermer automatiquement dans les conditions de la norme EN 161.
- Doivent être conformes aux caractéristiques techniques du tableau de sélection en bas de page afin d'obtenir un temps d'ouverture ou de fermeture de la vanne principale d'une seconde maxi.


Raccordement du pilotage

- Retirer le bouchon plastique de protection de l'orifice de raccordement du pilotage.
- Raccorder l'électrovanne de pilotage directement sur la tête de commande en utilisant le mamelon d'adaptation fourni.

⚠ Dans tous les cas ne pas démonter le bouchon monté d'usine sur l'échappement



INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN
VANNES 2/2 NF Série 290 pour GAZ suivant norme EN 161



FR

Raccordement de la vanne

Raccorder les tuyauteries en fonction des repères marqués sur le corps et dans cette documentation. Graisser légèrement les embouts mâle des tubes filetés, ne pas graisser les taraudages femelle de la vanne.

Équiper d'un tamis l'entrée du circuit : La plus grande dimension de la maille ne doit pas être supérieure à 1,5 mm et ne doit pas permettre le passage d'une jauge de 1 mm de diamètre.

Veiller à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le circuit. Soutenir et aligner correctement les tuyauteries pour éviter toute contrainte mécanique sur les vannes. Au serrage, ne pas se servir de la vanne comme d'un levier; Positionner les clés de serrage sur le corps et sur les tubes aussi près que possible du point de raccordement.

Afin d'éviter toute détérioration, NE PAS TROP SERRER les raccords des tuyauteries.

ENTRETIEN

⚠ Avant toute opération d'entretien ou de remise en service, couper l'alimentation du pilote, dépressuriser la vanne et la purger, pour prévenir tout risque d'accident corporel ou matériel.

⚠ L'opération de dépose du corps de presse-étoupe pour accéder au clapet doit être réalisée actionneur piloté, clapet ouvert.

- Après chaque démontage de la vanne, utiliser la pochette de pièces de rechange.

Nettoyage

L'entretien des vannes varie avec leurs conditions d'utilisation. Procéder à un nettoyage périodique des vannes. L'intervalle entre deux nettoyages peut varier suivant les conditions de fonctionnement et le milieu ambiant. Lors de l'intervention, les composants doivent être examinés pour détecter toute usure excessive.

Un nettoyage est nécessaire lorsqu'on observe un ralentissement de la cadence alors que la pression de pilotage est correcte ou lorsqu'un bruit anormal ou une fuite est constaté. Le non respect de ces consignes d'entretien peut entraîner un fonctionnement défectueux de l'appareil.

Entretien préventif


- Faire fonctionner la vanne au moins une fois par mois pour vérifier son ouverture et sa fermeture.
- La garniture du clapet est proposée en pièces de rechange pour procéder à la réfection. En cas de problème lors du montage/entretien ou en cas de doute, contacter ASCO ou ses représentants officiels.

Conseils en dépannage :

- Pression de sortie incorrecte :** Vérifier la pression à l'entrée de la vanne, elle doit correspondre aux valeurs admises sur l'étiquette d'identification ASCO.
- Fuites :** Démonter le corps de vanne et nettoyer ses parties internes. Changer si nécessaire la garniture du clapet.



INSTALLATIONS - UND WARTUNGSANWEISUNGEN
2/2-Ventile der Baureihe 290, NC,für GAS
Anwendungen entsprechend der Norm EN 161



DE

BESCHREIBUNG

Die extern vorgesteuerten 2/2-Sitzventile NC der Baureihe 290 entsprechen der EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und der EU-Verordnung über Gasverbrauchseinrichtungen EU 2016/426.

Im Rahmen der EU-Verordnung über Gasverbrauchseinrichtungen entsprechen die Ventile der Norm EN 161 für die Anwendung in Gasanlagen und verfügen über die folgende Zertifizierung:

EU-Baumusterprüfungsergebnis der CERTIGAZ

Nr.: **1312CP5992** (63-mm-Operator) und

Nr.: **1312CQ6072** (32-mm-Operator)

Alle Ventile entsprechen der Klasse D - Gruppe 2, und sind geeignet für Gase der Gasfamilien 1, 2 und 3.

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt -10°C bis +60°C.

Die Kenndaten des Ventils sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Rohrleitung (ISO 6708)	Ø	Durchfluss ⁽¹⁾	Steuerdruck (bar)	Betriebsdruck- differenz (bar)	
				min.	max.
Anschluss (G*)	DN	(mm)	(m³/h)(l/min)	min.	max.
NC - Normal geschlossen, Anströmung von unten gegen den Ventillkörper					
3/8	10	32	25 410	5,5 9	0 1
1/2	15	32 40	660 5,5	9 9	0 1
		63 60	1000 3,5	9 9	0 1
3/4	20	32 75	1250 5,5	9 9	0 1
1	25	63 100	1650 3,5	9 9	0 1
1 1/4	32	63 300	5000 3,5	9 9	0 1
1 1/2	40	63 393	6500 3,5	9 9	0 1
2	50	63 420	7500 3,5	7 7	0 1

⁽¹⁾ Bei Luft, Differenzdruck 100 mbar (DN10 bis DN32),

60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Referenzdichte Luft bei 1.013 mbar und 15°C.

Die Ventilgehäuse sind aus Edelstahl.

Der Ventillkörper ist aus PTFE.

FUNKTION (siehe Schnittzeichnung)

Das Ventil ist bei spannungslosem 3/2-Pilotventil NC geschlossen.

Das Ventil ist geöffnet, wenn das 3/2-Pilotventil, NC, unter Spannung steht.

Anströmung bei Anschluss 2 von **unten** gegen den Ventillkörper.

⚠ Die transparente Abdeckung der Positionsanzeige ist auf keinen Fall zu entfernen.

Als Steuermedium ist saubere, mit 50 µm gefilterte Luft zu verwenden.

Ø Steuerkopf Ventil 290	Erforderlicher Min. Kv (m³/h) (2) des Pilotventils zum		Max. Ansprechzeit (ms) des Pilotventils zum	Empfohlene Pilotventile (ohne Handhilfsbetätigung) zum	
	Schließen des Ventils	Öffnen des Ventils		Schließen des Ventils	Öffnen des Ventils
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2 SCG356B061V

(2) Schließt die Verrohrung bis zum Hauptventil ein.

INBETRIEBNAHME

Die Ventile dürfen nur innerhalb der auf den Typenschildern angegebenen Daten eingesetzt werden. Veränderungen an den Ventilen sind nicht zulässig. Vor dem Einbau muss das Rohrleitungssystem drucklos geschaltet und innen gereinigt werden.

Lesen und beachten Sie die Angaben auf dem Etikett. Der zulässige statische Druck des Ventils darf nicht überschritten werden. Die Inbetriebnahme und Wartung des Ventils ist von Fachpersonal auszuführen.

Einbaulage

Die Ventile können in jeder beliebigen Einbaulage montiert werden. Zum einfachen Zugang zum Steueranschluss sind die Steuerköpfe um 360° drehbar.

Wahl des Pilotventils

- Das Pilotventil muss den Anforderungen der Europäischen Niederspannungsrichtlinie sowie der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit entsprechen.
- 3/2-Ausführungen NC ohne Verriegelung (ohne Handhilfsbetätigung).
- Automatische Schließfunktion des Hauptventils entsprechend den Bedingungen der Norm EN 161.
- Entsprechend den technischen Daten gemäß untenstehender Tabelle, um eine Öffnungs- bzw. Schließzeit des Hauptventils von max. 1 Sekunde zu erhalten.

Vorsteueranschluss

- Entfernen Sie den Kunststoffstopfen des Steueranschlusses.
- Montieren Sie das Pilotventil mit dem beigefügten Anschlussnippel direkt auf den Steuerkopf.

⚠ Der werkseitig montierte Verschlussstopfen für die Entlüftung ist auf keinen Fall zu entfernen.

Anschluss des Ventils

Verbinden Sie die Verrohrung entsprechend den Angaben auf dem Gehäuse und in der vorliegenden Anleitung. Fettet Sie die Außengewinde der Röhre leicht. Die Innengewinde des Ventils sind nicht zu fetten.

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das System gelangen.

Sieb am Eingang des Schaltkreises einfügen: die größte Maschenweite darf nicht mehr als 1,5 mm betragen und es darf keinen Durchfluss mit einem Querschnitt von 1 mm erlauben.

Die Rohrleitungen sollen entsprechend gestützt werden und fluchten, um eine Übertragung von mechanischen Spannungen auf das Ventil zu vermeiden. Die Ventile sind beim Anziehen nicht als Gegenhalter zu benutzen. Die Montageschlüssel sind so nah wie möglich am Anschlusspunkt am Gehäuse und an den Rohren anzusetzen.


Um jegliche Beschädigung zu vermeiden, sind die Rohrabschlüsse NICHT ZU FEST ANZIEHEN.



DE



INSTALLATIONS - UND WARTUNGSANWEISUNGEN
2/2-Ventile der Baureihe 290, NC,für GAS
Anwendungen entsprechend der Norm EN 161



DE

WARTUNG

⚠ Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, muss vor der Wartung oder Inbetriebnahme die Versorgung des Pilotventils unterbrochen sowie das Ventil drucklos geschaltet und entlüftet werden.

⚠ Um den Ventillkörper freizulegen muss zum Entfernen des Stopfbuchsengehäuses der Antrieb angesteuert sein und sich der Ventillkörper in geöffneter Position befinden. Nach jedem Ausbau des Ventils sind die Ersatzteile auszutauschen.

Reinigung

Die Wartung der Ventile hängt von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Sie sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Der Abstand zwischen zwei Reinigungsvorgängen kann je nach Art des Mediums, der Betriebsbedingungen und der Umgebung variieren. Während des Reinigungsvorgangs sollten alle Teile auf Verschleiß untersucht werden. Eine Reinigung ist notwendig, wenn sich die Schaltfrequenz bei korrektem Vorsteuerdruck verlangsamt oder wenn ungewöhnliche Geräusche oder Undichtigkeiten festgestellt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einer fehlerhaften Funktion des Ventils führen.

Vorbeugende Wartung

- Setzen Sie das Ventil zur Überprüfung der Öffnungs- und Schließfunktion mindestens einmal im Monat in Betrieb.
- Die Tellerdichtung ist als Ersatzteil erhältlich. Treten Schwierigkeiten beim Einbau oder bei der Wartung auf oder ergeben sich Unklarheiten, so ist mit ASCO oder deren zugelassenen Vertretern Rücksprache zu halten.

Fehlerbeseitigung

- Falscher Ausgangsdruck:** Überprüfen Sie den Druck am Eingang des Ventils. Er muss mit den zulässigen Werten auf dem ASCO-Typenschild übereinstimmen.
- Undichtigkeiten:** Zerlegen Sie das Ventilgehäuse und reinigen Sie die Innenteile. Tauschen Sie, falls erforderlich, die Tellerdichtung aus.

Demontage und Montage der Tellerdichtung

(siehe Perspektivschnitt unter "Ersatzteilepackung")


Die Demontage und Montage kann erfolgen, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.

- Beaufschlagen Sie den Steuerkopf mit Druck, um die Tellerdichtung entfernen zu können.
 - Demontieren Sie die Einheit aus Steuerkopf und Stopfbuchse mit einem Schlüssel (a).
 - Schrauben Sie die Mutter der Tellerdichtung mit dem Schlüssel (b) ab.
 - Reinigen Sie alle zugänglichen Teile.
 - Ersetzen Sie die Teile Nr. 1, 2, 3, 4 mit den dafür vorgesehenen Ersatzteilen.
 - Montieren Sie die Teile wieder und beachten Sie dabei das jeweils angegebene Anziehdrehmoment.
- Achten Sie darauf, dass bei diesem Vorgang keine Fremdkörper in das Ventil und die Verrohrung gelangen.*



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

VÁLVULAS 2/2 NC Serie 290 para GAS según norma EN 161



ES

DESCRIPCIÓN

Las válvulas de disco NC 2/2 de la serie 290 cumplen con las Directivas europeas sobre equipos a presión 2014/68/UE y con las disposiciones del Reglamento UE 2016/426 sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos.

En el marco sobre el reglamento de "Aparatos de gas", estas válvulas cumplen las especificaciones descritas en la norma EN 161 para aplicaciones con gases combustibles y ha sido objeto de certificación:

Certificación UE de tipo expedida por CERTIGAZ

Nº: 1312CP5992 (operador de 63 mm)

Nº: 1312CQ6072 (operador de 32 mm)

Todas las válvulas corresponden a la clase D - Grupo 2 y convienen a las familias de Gases 1, 2 y 3.

El rango de temperaturas ambiente es de -10°C a +60°C.

Los rendimientos fluidicos de las válvulas son dados en el cuadro siguiente:

canalización (ISO 6708)		Ø	caudal ⁽¹⁾	presión de pilotaje (bar)	presión diferencial admisible (bar)	
Ø racerdaje (G")	DN (mm)				mín.	máx.
NC - Normalmente cerrada, entrada bajo el clavet						
3/8	10	32	25	410	5,5	9
		32	40	660	5,5	9
1/2	15	63	60	1000	3,5	9
		32	75	1250	5,5	9
3/4	20	63	100	1650	3,5	9
1	25	63	190	3150	3,5	9
1 1/4	32	63	300	5000	3,5	9
1 1/2	40	63	393	6500	3,5	9
2	50	63	420	7500	3,5	7
					0	1

⁽¹⁾ Con aire, presión diferencial 100 mbar (DN10 a DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Aire densidad de referencia 1013 mbar y 15°C.

Los cuerpos de la válvula son de acero inoxidable .

La guarnición del clavet es de PTFE.

FUNCIONAMIENTO (ver plano)

La válvula está cerrada cuando la electroválvula-piloto 3/2 NC está sin tensión.

La válvula está abierta cuando la electroválvula-piloto 3/2 NC está con tensión.

Llegada de presión **debajo** el clavet por el orificio 2.

⚠ No desmontar jamás el tapón transparente del indicador de posición.

El fluido de pilotaje debe ser de aire limpio y filtrado 50µm.

PUESTA EN MARCHA

Las válvulas están diseñadas para operar con las características técnicas indicadas en la placa de características. No se puede realizar ninguna modificación en el material. Antes de proceder al montaje, despresurizar las canalizaciones y efectuar una limpieza interna de dichas canalizaciones.

Leer y respetar la información que porta la etiqueta.

No sobrepasar el límite de presión máxima admisible de la válvula. La puesta en marcha y mantenimiento de la válvula se deben realizar por personal cualificado.

Posicionamiento

Estas válvulas pueden ser montadas en cualquier posición. Las cabezas de mando son orientables en 360° alrededor de su eje con el fin de facilitar el acceso al orificio de pilotaje.

Selección de las electroválvulas de pilotaje

- Deben satisfacer las exigencias de las directivas europeas de baja tensión y compatibilidad electromagnética.
- Versiones 3/2 NC no enclavables (sin mando manual)
- Deben permitir a la válvula principal cerrarse automáticamente en las condiciones de la norma EN 161.
- Deben ser conformes a las características técnicas del cuadro de selección de abajo con el fin de obtener un tiempo de apertura o de cierre de la válvula principal de un segundo máximo.

Conexión del pilotaje

- Retirar el tapón protector de plástico del orificio de conexión del pilotaje.
- Conexión de la electroválvula de pilotaje directamente sobre la cabeza de mando utilizando el racor de adaptación provisto.

⚠ No desmontar en ningún caso el tapón montado de fábrica en el escape

Conexión de la válvula

Conectar las tuberías en función de las referencias marcadas en el cuerpo y en esta documentación. Engrasar ligeramente los extremos macho de los tubos roscados, no engrasar las roscas hembra de la válvula.

Insertar un tamiz en la entrada del circuito: el tamaño máximo de la malla no puede ser superior a 1,5 mm y no puede permitir el paso con un calibre de 1 mm de diámetro.

Asegúrese de que ningún cuerpo extraño entra en el circuito. Sostener y alinear correctamente las tuberías para evitar cualquier contratiempo mecánico sobre las válvulas. En el apriete, no servirse de la válvula como una palanca; Colocar las llaves de apriete en el cuerpo y sobre los tubos, lo mas cerca posible del punto de conexión.

Con el fin de evitar cualquier daño al equipo, NO APRETAR DEMASIADO las conexiones de las tuberías.


Ø cabeza de mando de la válvula 290	Kv min. (m ³ /h) ⁽²⁾		tiempo de respuesta max. (ms)		E.V. de pilotaje preconizada (sin mando manual)	
	requerido de la electroválvula-piloto para : cerrar la válvula	abrir la válvula	requerido en la electroválvula-piloto para : cerrar la válvula	abrir la válvula	designación	código
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2	SCG356B061V

(2) Incluida la canalización hasta la válvula principal



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

VÁLVULAS 2/2 NC Serie 290 para GAS según norma EN 161



ES

MANTENIMIENTO

⚠ Antes de cualquier operación de mantenimiento o de puesta en marcha, cortar la alimentación del piloto, despresurizar la válvula y purgarla, para prevenir cualquier riesgo de accidente corporal o material.

Para prevenir cualquier riesgo de accidente corporal o material, comprobar que la válvula funciona correctamente antes de la puesta en marcha.

⚠ La operación de alzado del cuerpo del prensaestopas para acceder al clavet debe realizarse con el actuador pilotado y el clavet abierto.

- Despues de cada desmontaje de la válvula, utilizar la bolsa de piezas de recambio.

⚠ Esta válvula no está diseñada para superar positivamente el ensayo de combustión (ISO 10497 y API 607).

Limpieza

El mantenimiento de la válvula depende de las condiciones de utilización. Proceder a una limpieza periódica de las válvulas. El intervalo entre dos limpiezas puede variar según las condiciones de funcionamiento y el medio ambiente. Durante la intervención, los componentes deben ser examinados para detectar cualquier desgaste excesivo.

Es necesaria una limpieza cuando se observa un ralentizado de la cadencia aunque la presión de pilotaje sea correcta o cuando es constatado un ruido anormal o una fuga. No respetar estas consignas de mantenimiento puede llevar un funcionamiento defectuoso del aparato.

Mantenimiento preventivo

- Hacer funcionar la válvula al menos una vez al mes para verificar su apertura y su cierre.
- La guarnición del clavet es propuesta en piezas de recambio para proceder a la reparación. En caso de problemas durante el montaje/mantenimiento o en caso de duda, contactar con ASCO o con sus representantes oficiales.

Consejos de reparación :

- Presión de salida incorrecta:** Comprobar la presión en la entrada de la válvula, ésta debe corresponder con los valores admitidos en la etiqueta de identificación ASCO.
- Fugas :** Desmontar el cuerpo de la válvula y limpiar sus partes internas. Cambiar si fuese necesario la guarnición del clavet.


Desmontaje y montaje de la guarnición del clavet

(Ver vista en despiece en la página "bolsas de recambio")
Esta operación se puede realizar sin desmontar el cuerpo de la válvula de la tubería

- Poner bajo presión la cabeza de mando con el fin de levantar el clavet
- Desatornillar el conjunto cabeza de mando y prensaestopas con la ayuda de una llave (a)
- Desatornillar la tuerca de clavet con la llave (b). Si fuese necesario, para evitar cualquier rotación, mantener el diámetro exterior del clavet, nunca el vástago.
- Limpiar todas las partes accesibles
- Reemplazar las piezas 1, 2, 3, 4 con el kit de piezas de recambio correspondiente.
- Montar las piezas respetando los pares de apriete indicados. Asegúrese de que ningún cuerpo extraño penetra en la válvula y tubería durante esta intervención.



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Series 290 NC 2/2 valves for GAS to Standard EN 161



IT

DESCRIZIONE

Le valvole discali della Serie 290 NC 2/2 sono conformi alle Direttive europee riguardanti le apparecchiature a pressione 2014/68/UE e alle misure del Regolamento UE 2016/426 "Apparecchiature a gas".

Nell'ambito del Regolamento "Apparecchiature a gas", queste valvole soddisfano le specifiche della normativa EN 161 per le applicazioni con gas combustibili e sono state certificate.

Attestato d'esame UE rilasciato da CERTIGAZ

N°: 1312CP5992 (operatore da 63 mm) e

N°: 1312CQ6072 (operatore da 32 mm)

Tutte le valvole corrispondono alla classe D - Gruppo 2 e sono adatte alle famiglie di Gas 1, 2 e 3.

Temperatura ambiente da -10°C a +60°C.

Le performance dei fluidi delle valvole sono riportate nella tabella seguente:

canalización (ISO 6708)	Ø racordaje (G*)	Ø DN	caudal ⁽¹⁾ (mm ³ /h)	presión de pilotaje (bar)	presión diferencial admisible (bar)	
					mín.	máx.
NC - Normalmente cerrada, entrada bajo el clavet						
3/8	10	32	25	410	5,5	9
					0	1
1/2	15	32	40	660	5,5	9
		63	60	1000	3,5	9
					0	1
3/4	20	32	75	1250	5,5	9
		63	100	1650	3,5	9
					0	1
1	25	63	190	3150	3,5	9
					0	1
1 1/4	32	63	300	5000	3,5	9
					0	1
1 1/2	40	63	393	6500	3,5	9
					0	1
2	50	63	420	7500	3,5	7
					0	1

⁽¹⁾ Con aria, presión diferencial 100 mbar (DN10 a DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Aria densità di riferimento 1013 mbar e 15°C.

Il corpo delle valvole è in bronzo acciaio inossidabile.

Le garnizioni sono in PTFE.

FUNZIONAMENTO (vedere vista in sezione)

La valvola è chiusa quando l'elettrovalvola pilota 3/2 NC è dissecitata.

La valvola è aperta quando l'elettrovalvola pilota 3/2 NC è eccitata.

Ingresso del fluido **sotto** l'otturatore, attraverso la via 2.

⚠ Non togliere mai l'indicatore ottico di posizione.

Il fluido di controllo deve essere aria pulita filtrata con un filtro di 50 µm.

INSTALLAZIONE

Le valvole sono progettate per le caratteristiche di funzionamento specificate sulla tattica. Sul materiale non può essere apportata alcuna modifica senza il preventivo consenso del produttore o del suo rappresentante. Prima di procedere al montaggio, depressurizzare le tubazioni e pulire internamente.

Leggere e attenersi alle informazioni riportate sull'etichetta. Non superare il limite di pressione massima ammessa per la valvola. L'installazione e la manutenzione della valvola devono essere realizzate da personale qualificato.

Posizionamento

Le valvole possono essere montate in qualsiasi posizione. Per facilitare l'accesso alla via di pilotaggio, le teste di comando pilote sono orientabili a 360°.

Scegliere l'elettrovalvola di pilotaggio

- Le elettrovalvole di pilotaggio utilizzate devono essere conformi alle esigenze della Direttiva Europea per la Compatibilità Elettromagnetica e della Direttiva Bassa Tensione.
- Le elettrovalvole devono essere a posizione non mantenuta 3/2 NC (senza comando manuale).
- Devono consentire alla valvola principale di chiudersi automaticamente in conformità alle condizioni della Norma EN 161.
- Devono essere conformi alle caratteristiche tecniche riportate nella tabella seguente, garantendo l'apertura e la chiusura della valvola principale entro 1 secondo.
- Connessione del pilota
 - Rimuovere il tappo protettivo in plastica dalla via di pilotaggio
 - Collegare l'elettrovalvola di pilotaggio direttamente alla testa di comando con il nippel in dotazione.


⚠ Non rimuovere la protezione delle vie di scarico montata dal produttore.

valvola 290 diametro testa di comando	Kv (m ³ /h) (2) min. elettrovalvola pilota per		tempo di risposta (ms) max. elettrovalvola pilota per	elettrovalvola pilota consigliata (senza comando manuale)	tipo	codice
	chiudere la valvola	aprire la valvola				
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2	SCG356B061V

(2) Compresa tubo fino alla valvola principale.



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Series 290 NC 2/2 valves for GAS to Standard EN 161



IT

Collegamento della valvola

Collegare le tubazioni osservando i riferimenti indicati sul corpo e nella presente documentazione. Ingrassare leggermente (a seconda dell'applicazione) gli attacchi maschi dei tubi filettati, senza lubrificare le filettature femminile della valvola. Inserire un manicotto nell'entrata del circuito: la dimensione massima della maglia non deve superare 1,5 mm e potrebbe non permettere il passaggio di un misuratore di 1 mm di diametro.

Accertarsi che nessun corpo estraneo penetri nel circuito. Supportare e allineare correttamente le filettature per evitare qualsiasi sollecitazione meccanica sulle valvole. Per il serraggio non servirsi della valvola come di una leva. Posizionare le chiavi di serraggio sul corpo e sui tubi il più vicino possibile al punto di collegamento.

Al fine di evitare danni al materiale, NON SERRARE ECCESIVAMENTE i raccordi delle filettature

MANUTENZIONE

⚠ Prima di qualsiasi intervento di manutenzione o riattivazione, togliere l'alimentazione del pilota, depressurizzare la valvola e spurgarla, per prevenire ogni rischio di incidente a persone o cose.

⚠ Per accedere all'otturatore, il premistoppa deve essere rimosso con il pilota attivato e l'otturatore alzato. - Ogni volta che la valvola viene smontata, l'otturatore deve essere sostituito.

Pulizia

La manutenzione delle valvole dipende dalle loro condizioni d'impiego. Procedere a una pulizia periodica delle valvole. L'intervallo fra due pulizie può variare a seconda della natura del fluido, delle condizioni di funzionamento e dell'ambiente. Al momento dell'intervento, deve essere effettuato un controllo dei componenti, per verificare un'eventuale usura eccessiva. È necessario procedere alla pulizia quando si osserva un rallentamento della cadenza benché la pressione di pilotaggio sia corretta o quando si rileva un rumore anomalo o una fuga. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe provocare un difetto di funzionamento della valvola.

Manutenzione preventiva

- Far funzionare la valvola almeno una volta al mese per verificare l'apertura e la chiusura.
- La garnitura dell'otturatore è disponibile come parte di ricambio. In caso di problemi al momento del montaggio/ della manutenzione o in caso di dubbi, interpellare ASCO o i rappresentanti autorizzati

Ricerca guasti

• Pressione di uscita non corretta: Controllare la pressione all'entrata della valvola: deve corrispondere ai valori ammessi sull'etichetta di identificazione ASCO

• Fughe: Smontare il corpo valvola e pulire le parti interne. Se necessario, sostituire la garnitura dell'otturatore.

Smontaggio e rimontaggio della garnitura dell'otturatore
(vedasi gli esplosi in "kit parti di ricambio")
La garnitura dell'otturatore può essere sostituita senza smontare il corpo della valvola dalla tubazione.

1. Pressurizzare la testa di comando per alzare l'otturatore.
2. Rimuovere la testa di comando e il premistoppa con una chiave specifica (a).

3. Svitare il dado profilato con una chiave specifica (b). Se necessario, per evitare qualsiasi rotazione, mantenere l'otturatore nella sede, non lo stelo.
4. Pulire le parti accessibili.


5. Sostituire le parti con rif. 1, 2, 3 e 4 con le parti corrispondenti dal kit delle parti di ricambio
 6. Rimontare le parti, rispettando le coppie di serraggio indicate.
- Assicurarsi che nessun materiale estraneo entri nella valvola e nelle tubazioni di processo*

⚠ Prima di mettere le valvole in funzione, controllare il corretto funzionamento delle valvole per prevenire danni a persone o a cose.

⚠ La valvola non è concepita per il passaggio in modo positivo del test (ISO 10497 e API 607).



ALGEMENE INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Serie 290 NC 2/2 afsluiters voor GAS volgens norm EN 161



NL

ALGEMEEN

Afsluiters uit de serie 290 NC 2/2 voldoen aan de Europese richtlijnen voor drukapparatuur 2014/68/EU en de bepalingen van verordening EU 2016/426 "Gastoestellen".

In het kader van de verordening voor "Gastoestellen" voldoen deze afsluiters aan de specificaties van norm EN 161 voor toepassingen met brandbare gassen en zijn zij gecertificeerd:

Standaard EU-inspectiecertificaat uitgegeven door
CERTIGAZ

Nr.: **1312CP5992** (63 mm besturingskop) en
Nr.: **1312CQ6072** (32 mm besturingskop)

Alle afsluiters corresponderen met klasse D – groep 2 en zijn geschikt voor gasgroepen 1, 2 en 3.

Het bereik van de omgevingstemperatuur ligt tussen -10° en +60°C.

De fluïdische prestaties van de afsluiters worden in de volgende tabel weergegeven:

aansluiting (ISO 6708)	Ø	debiet ⁽¹⁾	stuurventiel druk (bar)	toelaatbaar drukverschil (bar)	
Øaan- sluiting (G*)	DN	(mm) (m³/h) (l/min)	min.	max.	
NC - normaal gesloten - toevoer onder de zitting					
3/8	10	32 25 410 5,5 9 0 1			
		32 40 660 5,5 9 0 1			
1/2	15	63 60 1000 3,5 9 0 1			
		32 75 1250 5,5 9 0 1			
		63 100 1650 3,5 9 0 1			
3/4	20	63 190 3150 3,5 9 0 1			
1	25	63 300 5000 3,5 9 0 1			
1 1/4	32	63 393 6500 3,5 9 0 1			
1 1/2	40	63 420 7500 3,5 7 0 1			
2	50	63 420 7500 3,5 7 0 1			

⁽¹⁾ Voor (DN10 aan DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50). Referentiedichtheid air bij 1.013 mbar en 15°C.

Het afsluiterhuis is verkrijgbaar in roestvrijstaal.
De afdichting is vervaardigd van PTFE.

WERKING (zie doorsnede)

De afsluiter is gesloten als het NC 3/2-stuurventiel niet is bekraftigd.

De afsluiter is open als het NC 3/2-stuurventiel is bekraftigd.

Instroming **onder** de zitting via poort 2.

⚠ Verwijder nooit de kijkkopel van de standmelder.
Het medium moet schone lucht zijn die door een filter van 50 µm gaat

afsluiter 290 diameter kop	min. stuurventiel Kv (m³/h) (2)		max. stuurventiel responsitijd (ms)		aanbevolen stuurventiel (zonder handbediening)	
	sluit de afsluiter	open de afsluiter	sluit de afsluiter	open de afsluiter	type	code
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2	SCG356B061V

(2) Inclusief leiding tot hoofdafsluiter.

INSTALLATIE

De afsluiters mogen uitsluitend worden toegepast binnen de op het typeplaatje aangegeven specificaties. Wijzigingen zijn alleen toegestaan na overleg met de fabrikant of diens tegenwoordiger. Voor het inbouwen dient het leidingsysteem drukloos gemaakt te worden en inwendig gereinigd.

Lees en volg de aanwijzingen op het typeplaatje zorgvuldig. Overschrijd nooit de toegelaten maximumdruk van de afsluiter. Installatie en onderhoud dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door vakmensen.

Plaatsing

De afsluiters mogen in alle standen worden gemonteerd. Voor optimale bereikbaarheid van de stuuroporto zijn de stuurkopen draaibaar over 360°.

Keuze van stuuroventiel

- De gebruikte stuuroventielen moeten voldoen aan de voorschriften van de Europese richtlijnen voor laagspanning en elektromagnetische compatibiliteit
- Ze moeten van het niet-vergrendelbare NC 3/2-type zijn (zonder handbediening).
- Ze moeten toelaten dat de hoofdafsluiter automatisch wordt gesloten onder de voorwaarden van de norm EN 161.
- Ze moeten voldoen aan de technische specificaties die in de onderstaande tabel worden weergegeven, zodat het openen en sluiten van de hoofdafsluiter binnen 1 seconde wordt gewaarborgd.

Stuuraansluiting

- Verwijder het plastic afdekkapje van de stuuroporto.
- Sluit de magneetkop van het stuuroventiel met behulp van de meegeleverde nippel rechtstreeks aan op de operator.

⚠ De ontluchtingspoortdop die door de fabrikant is geplaatst, mag nooit worden verwijderd.



ALGEMENE INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Serie 290 NC 2/2 afsluiters voor GAS volgens norm EN 161

Aansluiting van afsluiter

Sluit de leidingen op de afsluiter aan volgens de aanwijzingen die op het huis en in deze handleiding staan. Breng wat vet aan op de uitwendige Schroefdraad van de getapte leidingen (afhankelijk van de toepassing). Smeer geen vet op de inwendige Schroefdraad van de afsluiter.

Zorg dat er geen vuil in het systeem komt.

Breng een zeef in de ingang van het circuit: de grootste maaswijdte mag niet meer zijn dan 1,5 mm en mag niets doorlaten met een doorsnede van meer dan 1 mm.

De leidingen moeten correct worden ondersteund en uitgelijnd, om elke mechanische belasting van de afsluiter te vermijden. Gebruik de afsluiter tijdens het vastschroeven niet als hefboom. Plaats uw gereedschap zo dicht mogelijk bij de te maken verbinding op het huis en de leidingen.

Gebruik een zodanig koppel voor leidingverbindingen dat het product niet wordt beschadigd.

ONDERHOUD

⚠ Schakel voorafgaand aan alle onderhouds- en inbedrijfstellingswerkzaamheden de stuurdruktoevoer uit, maak de afsluiter drukloos en ontlucht de afsluiter om elk risico op persoonlijk letsel of materiële schade uit te sluiten.

⚠ Bij verwijdering van de pakkingbus om bij de klep te kunnen komen moet het stuuroventiel zijn ingeschakeld en moet de klep omhoog staan.

- Telkens wanneer de afsluiter wordt verwijderd, moet de klep worden vervangen.

Reiniging

Hoeveel onderhoud de afsluiters vereisen, hangt af van de gebruiksomstandigheden. Zorg voor regelmatig onderhoud. Het interval tussen twee reinigingsbeurten kan variëren, afhankelijk van het medium, de gebruiksomstandigheden en de omgeving. Controleer tijdens het onderhoud of onderdelen zijn versleten. Een reinigingsbeurt is nodig wanneer het werkritme vertraagt terwijl de stuurdruk correct is, of wanneer een abnormaal geluid of lek wordt waargenomen.

Wanneer de onderhoudsinstructies niet worden gevolgd, kunnen defecten in het systeem optreden.


Preventief onderhoud

- Bedien de afsluiter minstens één keer per maand om te zien of hij nog correct open en sluit.
- De klepfidcting is als reserveonderdeel leverbaar. In geval van problemen of als er onduidelijkheden tijdens montage of onderhoud optreden, dan dient men zich tot ASCO of diens vertegenwoordiger te wenden.

Storingen verhelpen

• Onjuiste uitlaatdruk: Controleer de druk aan de inlaatzijde van de afsluiter, deze moet overeenstemmen met de specificaties op het ASCO-typeplaatje.

• Lekage: Haal het afsluiterhuis uit elkaar en reinig alle inwendige onderdelen. Vervang zo nodig de klepfidcting.



ALGEMENE INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Serie 290 NC 2/2 afsluiters voor GAS volgens norm EN 161

Klepfidcting verwijderen en opnieuw plaatsen

(raadpleeg de montagetekening bij de "reserveonderdelenset")
U kunt de klepfidcting vervangen zonder het afsluiterhuis uit de leiding te verwijderen.

- Breng de kop onder druk om de klep omhoog te brengen.
- Schroef de stuurok en de voorverpakking los met behulp van een sleutel (a).

- Draai de klepmoer los met een sleutel (b). Houd zo nodig de klep vastgeklemd om meedraaien te voorkomen, nooit de staaf.
- Reinig alle onderdelen grondig.

- Vervang de onderdelen 1, 2, 3 en 4 door de overeenkomstige onderdelen uit de reserveonderdelenset.
- Monteer alle onderdelen en draai ze met het juiste aandraaimoment vast.


Zorg dat er tijdens het werk geen vuil in de afsluiter of leidingen terechtkomt.

⚠ Controleer of de afsluiter correct werkt voordat u hem opnieuw in bedrijf stelt, om zo elk risico op lichamelijk letsel of materiële schade uit te sluiten.

⚠ De afsluiter is niet zodanig ontworpen dat hij de brandproef (ISO 10497 en API 607) succesvol kan doorstaan.



GENERELLE INSTALLASJONS - OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER
Serie 290 NC 2/2 ventiler for GASS etter standard EN 161

**NO****BESKRIVELSE**

Fjernstyrte tallerkenventiler i serien 290 NC 2/2 oppfyller kravene til EU-direktivet 2014/68/EU og regulering for "Gassapparater" EU 2016/426.

Innenfor regulering for "Gassapparater", oppfyller disse ventilene spesifikasjonene i standard EN 161 for bruk med brennbare gasser, og de er sertifiserte.

Standard EU-inspeksjonsertifikat utstedt av CERTIGAZ

Nr.: **1312CP5992** (63 mm operatør) og

Nr.: **1312CQ6072** (32 mm operatør)

Alle ventilene tilhører klasse D - gruppe 2 og egner seg til gassfamiliene 1, 2 og 3.

Området for driftstemperatur er -10 °C til +60 °C.

Ventilenes fluidtekniske ytelse er oppgitt i følgende tabell:

rør (ISO 6708)	Ø	strømning ⁽¹⁾	pilot trykk (bar)		driftstrykk- forskjell (bar)	
			min.	maks.	min.	maks.
rør- str. (G*)	DN	(mm)	(m³/t)	(l/min)		
NC - Normalt lukket, inngang over spjeldet						
3/8	10	32	25	410	5,5	9
		32	40	660	5,5	9
1/2	15	63	60	1000	3,5	9
		32	75	1250	5,5	9
3/4	20	63	100	1650	3,5	9
1	25	63	190	3150	3,5	9
1 1/4	32	63	300	5000	3,5	9
1 1/2	40	63	393	6500	3,5	9
2	50	63	420	7500	3,5	7

⁽¹⁾ For (DN10 til DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Referanse tetthet luft ved 1.013 mbar og 15 °C.

Ventilhuset finnes i rustfritt stål.

Pakningen er laget av PTFE.

DRIFT (se snittillustrasjon)

Ventilen lukkes når pilotventilen NC 3/2 avenergiseres.

Ventilen lukkes når pilotventilen NC 3/2 deaktivieres.

Væskeinngang etter spjeldet, på port 2.

⚠️ Fjern aldri det posisjonsindikatorende siktekodet.
Kontrollvæsken må være ren luft, passert gjennom et filter på 50 µm.

INSTALLASJON

Ventilene er beregnet på å brukes innenfor de tekniske karakteristika som er angitt på navneplaten. Modifikasjon av produktet kan kun utføres med forhåndsgodkjenning fra produsenten eller dennes representant. Før installasjon skal rørsystemet trykkaclastes og rengjøres innvendig.

Les og følg indikasjonene på etiketten.

Ikke overskrid maksimalt tillatt trykk for ventilene. Installasjon og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell.

Posisjonering

Ventilene kan monteres i enhver posisjon. For enklere tilgang til pilotporten, kan pilotoperatørene roteres 360°.

Valg av pilotventil

- Pilotventilene må oppfylle kravene til EU-direktivene om lavspenning og elektromagnetisk forenlighet.
- De må være av typen NC 3/2 ikke-låsbare (uten manuelle operatører).
- De må la hovedventilen lukkes automatisk, slik det kreves i standarden EN 161.
- De må oppfylle de tekniske egenskapene i tabellen nedenfor og garantere at hovedventilen kan åpnes og lukkes innenfor 1 sekund.

Tilkobling av pilot

- Fjern den beskyttende plastpluggen fra pilotporten.
- Koble pilotmagnetventilen direkte til operatøren med den medfølgende nippelen.

⚠️ Pluggen i avløpsporten, satt i hos produsenten, skal aldri fjernes.

Tilkobling av ventilen

Koble til rørene som vist på huset og i disse instruksjonene. Smør litt fett på hanngjengene på gjengerør (avhengig av bruksområdet). Ikke smør fett på ventilens hunngjenger. Sørg for at det ikke kommer fremmedlegemer inn i systemet. Sett en sil i kretsinngangen: den dimensjonen i maskapeiningen kan ikke være større enn 1,5 mm, og må ikke tillate gjennomgang av partikler som måler 1 mm i diameter. Rørene må støttes opp og justeres inn riktig for å unngå belastning på ventilene. Ikke bruk ventilen som en spak når du strammer til. Sett nøkler så nærmre koblingspunktet på ventilhus og rør som mulig.


For å unngå skade på utstyret må rørkoblingen IKKE TREKKES TIL FOR STRAMT.

ventil 290 operator- diameter	min. pilotmagnetventil Kv (m³/t) (2) til		maks. pilotmagnetventil responsid (ms) til		anbefalt pilotmagnetventil (uten manuelle operatører)	
	lukk ventilen	åpne ventilen	lukk ventilen	åpne ventilen	type	kode
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2	SCG356B061V

(2) inkludert rør optil hovedventilen.



GENERELLE INSTALLASJONS - OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER
Serie 290 NC 2/2 ventiler for GASS etter standard EN 161

**NO****VEDLIKEHOLD**

⚠️ Før vedlikeholdsarbeid eller idriftsetting, skal du stenge forsyningen til piloten, trykkavlaste ventilen og lufte den ut for å unngå skade på personer eller utstyr.

⚠️ Du må fjerne pakkboksen for å få tilgang til spjeldet med piloten aktivert og spjeldet hevet.
- Hver gang ventilen fjernes, må spjeldet settes på plass.

Rengjøring

Vedlikehold av ventilene avhenger av driftsforholdene. De må rengjøres regelmessig. Intervallene mellom rengjøringen kan variere med væskens egenskaper, driftsforholdene og miljøet der ventilene brukes. Under service bør komponentene kontrolleres for overdrivev sifasje. Ventilene må rengjøres når man merker en nedgang i takten selv om trykket i pilotventilen er korrekt, eller hvis det oppdages uvanlig støy eller lekkasje. Hvis disse vedlikeholdsinstruksjonene ikke følges, kan det føre til utstyrrsvikt.

Forebyggende vedlikehold

- Sett ventilen i drift minst en gang i måneden for å sjekke at den åpnes og lukkes.
- Skivefugen kan leveres som en reservedel. Dersom det oppstår vansker under installasjon eller vedlikehold, eller dersom du har spørsmål, ber vi deg kontakte ASCO eller deres autoriserte representant.

Feilsøking

- Feil avgasstrykk:** Kontroller trykket på ventilens forsyningsside. Det skal tilsvare verdiene indikert på ASCO-navneplaten.
- Lekkasjer:** Demonter ventilhuset og rengjør innvendige deler. Skift ut skivefugen etter behov.

Fjerning og reinstallasjon av skivefuge

(Se splittegning under "Reservedelssett")

Skivefugen kan byttes ut uten å demontere ventilhuset fra rømettet.


- Sett trykk på operatøren for å heve spjeldet.
 - Fjern pilotoperatør og pakningsslank med en nøkkel (a).
 - Skru av spjeldmutteren med en nøkkel (b). For å unngå rotasjon, kan du om nødvendig holde spejdholderen på plass, men ikke stangen.
 - Rengjør alle tilgjengelige deler.
 - Skift ut delene 1, 2, 3 og 4 med tilsvarende deler fra reservedelssettet.
 - Monter delene igjen og følg anvisete dreiemomenter.
- Påse at det ikke kommer fremmedlegemer inn i ventilen eller rør i denne prosessen.

⚠️ Før ventilen settes i drift, må du sjekke at den virker som den skal for å unngå skade på personer eller utstyr.

⚠️ Ventilen er ikke konstruert til å passere branntesten (ISO 10497 og API 607).



ALLMÄNNA INSTALLATIONS - OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
Serie 290 NC 2/2 ventiler för GAS enligt Standard EN 161



SE

BESKRIVNINGBESKRIVNING

Skivventilerna i serie 290 NC 2/2 uppfyller de europeiska direktiven för tryckutrustning 2014/68/EU och föreskriften "Gasanordningar" EU 2016/426.

Inom ramen för föreskriften "Gasanordningar" uppfyller ventilerna specifikationerna enligt EN 161 för tillämpningar med brännbara gaser och har blivit certifierade.

Standardiserat certifikat för EU-Inspektion utfärdat av CERTIGAZ
Nr.: **1312CP5992** (63 mm manöverdon) och
Nr.: **1312CQ6072** (32 mm manöverdon)

Samtliga ventiler motsvarar klass D - grupp 2 och är lämpliga för gasfamiljerna 1, 2 och 3.

Omgivningstemperaturen ska vara inom intervallet -10°C till +60 °C.

Ventilernas vätskeprestanda ges i följande tabell:

rörsystem (ISO 6708)		Ø	flöde ⁽¹⁾	Arbets tryck differential (bar)		min.	max.
rör storlek (G*)	DN			(mm)	(m ³ /h)(l/min)		
NC - Normal Sluten, ingång ovanför skivan							
3/8	10	32	25	410	5,5	9	0
						0	1
1/2	15	32	40	660	5,5	9	0
		63	60	1000	3,5	9	0
3/4	20	32	75	1250	5,5	9	0
		63	100	1650	3,5	9	0
1	25	63	190	3150	3,5	9	0
1 1/4	32	63	300	5000	3,5	9	0
1 1/2	40	63	393	6500	3,5	9	0
2	50	63	420	7500	3,5	7	0
						0	1

⁽¹⁾ För (DN10 till DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Referensdensiteten luft vid 1013 mbar och 15°C.

Ventilkroppen finns i rostfritt stål.

Tätningen är tillverkad av PTFE.

DRIFT (se sektionsvy)

Ventilen är stängd när pilotventilen NC 3/2 är strömlös.

Ventilen är öppen när pilotventilen NC 3/2 är strömsatt.

Vätskeinlopp **alle** skivan, vid port 2.

⚠ Ta aldrig bort positionsindikatorns inspekionsplugg.
Kontrollvätskan måste utgöras av ren luft som passerat genom ett 50 µm filter.

INSTALLATION

Ventilerna är avsedda att användas inom de tekniska värdeområdena som anges på namnplåten. Ändringar av produkten får bara utföras efter tillverkarens eller dennes representants medgivande. Före installation måste man släppa ut trycket ur rörsystemet och rengöra det invändigt.

Läs och följ anvisningarna på etiketten.

Överskrid aldrig ventilens maximalt tillåtna tryck. Installation och underhåll ska utföras av kompetent personal.

Placering

Ventilerna kan monteras i valfri position. För att lätt komma åt pilotporten kan pilotaktiveringen roteras 360°.

Val av pilotventil

- Pilotventilerna måste uppfylla Europeiska direktiv för lågspänningar och elektromagnetiska krav på kompatibilitet.
- De måste vara av typ NC 3/2 ej läsbar (utan manuell aktivering).
- De måste tillåta att huvudventilen sluter automatiskt enligt villkor i Standard EN 161.
- De måste överensstämma med de tekniska egenskaper som beskrivs i tabellen nedan, vilket garanterar öppning och stängning av ventilen inom 1 sekund.

Anslutning av Pilot

- Ta bort skyddspluggen av plast från pilotporten.
- anslut pilotens solenoidventil direkt till aktiveringen med befintlig nippel.

⚠ Pluggen i utloppssporten som monterats av tillverkaren får aldrig tas bort.

Inkoppling av ventil

Anslut rörsystemet såsom det visas på maskinkroppen och i de här instruktionerna. Smörj lätt hangångorna på de gångbara rören (beroende på tillämpning). Smörj inte ventilens hangångar.

Se till att inga främmande föremål kommer in i systemet. Sätt i ett säll i kretsringången: den största maskstorleken får inte vara mer än 1,5 mm och får inte medge passage av partiklar med en större diameter än 1 mm..

Rörsystemet måste avlastas och riktas in korrekt för att undvika belastning på ventilerna. Använd inte ventilen som hävstång vid åtdragning. Ansätt skiftnyckeln så nära kopplingen som möjligt på maskinkropp och rör.


Undvik att skada utrustningen: DRA INTE ÅT RÖRKOPPLINGARNA FÖR HART.

ventil 290 aktivatorens diameter	minsta pilot-solenoidventil Kv (m ³ /h) (2) till stäng ventilen		högsta pilot-solenoidventil responsidt (ms) till stäng ventilen		rekommenderad pilot-solenoidventil (utan manuella aktiverare)	
	stäng ventilen	öppna ventilen	stäng ventilen	öppna ventilen	typ	kod
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2	SCG356B061V

(2) Inkluiderar rör upp till huvudventil.



ALLMÄNNA INSTALLATIONS - OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
Serie 290 NC 2/2 ventiler för GAS enligt Standard EN 161



SE

UNDERHÅLL

⚠ Före allt underhållsarbete eller driftsättning ska matningen till piloten stängas av, ventiltrrycket släppas ut och luftas för att förhindra skada på liv och egendom.

⚠ Att ta bort packboxen för att komma åt skivan får bara göras med piloten aktiverad och skivan rest.
- Varje gång ventilen tas bort måste skivan bytas ut.

Rengöring

Ventilernas underhåll beror på driftförhållandena. De ska rengöras regelbundet. Rengöringsintervallet varierar beroende på vätskans natur, ventilens driftförhållanden och driftmiljö. Vid underhåll ska komponenterna kontrolleras med avseende på slitage. Ventilerna måste rengöras när cykeltiden ökar trots att pilottrycket är korrekt eller om man upptäcker ovanliga ljud eller någon läcka
Om dessa underhållsinstruktioner inte följs kan resultatet bli att utrustningen inte fungerar som den ska.

Förebyggande underhåll

- Motionera ventilen minst en gång i månaden för att kontrollera att den öppnar och stänger som den ska.
- Extra skivpackningar finns som reservdel. Om det skulle uppstå problem vid installation eller underhåll, eller om ni har några frågor, vänligen kontakta ASCO eller en autorisering representant.

Felsökning

- Fel utloppstryck:** Kontrollera trycket på ventilens matarsida som ska överensstämma med de värden som anges på ASCOs namnplatta.
- Läckor:** Plocka isär ventilkroppen och rengör delarna inuti. Om nödvändigt, byt ut ventilpackningen.

Borttagning och återmontering av skivpackning

(Se sprängskiss under "reservdelssatser")
Skivpackningen kan bytas utan att demontera ventilkroppen från röleddningen.


- Trycksätt aktiveraren för att få skivan att resa sig.
 - Ta bort pilotaktiveraren och genomföringspackningen med skiftnyckel (a).
 - Lossa skivmuttern med skiftnyckel (b). Om så behövs för att undvika vridning, håll skivhållaren på plats och inte stängen.
 - Rengör alla åtkomliga delar.
 - Byt ut delar nr. 1, 2, 3 och 4 med motsvarande delar från reservdelssatsen.
 - Montera ihop delarna och använd visat åtdragningsmoment.
- Se till att inga främmande föremål kommer in i ventil eller röleddningar under arbetet.*

⚠ Innan ventilen tas i drift ska dess korrekta funktion kontrolleras för att undvika skador på liv och egendom.

⚠ Ventilen är inte utformad så att den klarar brandtestet (ISO 10497 och API 607).



YLEiset ASENNUS- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET
Sarjan 290 NC 2/2 venttiilit KAASUA varten standardin EN 161 mukaan



FI

KUVAUS

Kauko-ohjatut sarjan 290 NC 2/2 levityventtiilit täyttävät Euroopan unionin painelaitedirektiivin 2014/68/EU ja kaasulaiteista annetun asetuksen 2016/426 vaatimukset.

Kaasulaiteita koskevan asetuksen soveltamisalla nämä venttiilit täyttävät normin EN 161 spesifikaatiot syytävä kaasuja käyttäville soveltuksille ja niillä on sertifointi.

Standardin mukaisen EU-tarkastussertifiointin myöntänyt CERTIGAZ Nro: **1312CP5992** (63 mm:n ohjaus) ja Nro: **1312CO6072** (32 mm:n ohjaus)

Kaikki venttiilit vastaavat luokkaa D – ryhmä 2 ja sopivat kaasuperheille 1,2 ja 3.

Ympäristön lämpötila-alue on välillä -10–60 °C.

Venttiilien nestesuorituskyvyt on annettu seuraavassa taulukossa:

putkisto (ISO 6708)	Ø	virtaus ⁽¹⁾	ohjain paine (bar)	käyttöpaine erotus (bar)	
				min.	maks.
putkikoko (G ⁺)	DN	(mm)	(m ³ /h)(l/min)	min.	maks.
NC - normaalisti suljettu, pääsy levyyn ylitse					
3/8	10	32	25 410 5,5	9	0 1
1/2	15	32 40 660	5,5 9	0	1
		63 60 1000	3,5 9	0	1
3/4	20	32 75 1250	5,5 9	0	1
		63 100 1650	3,5 9	0	1
1	25	63 190 3150	3,5 9	0	1
1 1/4	32	63 300 5000	3,5 9	0	1
1 1/2	40	63 393 6500	3,5 9	0	1
2	50	63 420 7500	3,5 7	0	1

⁽¹⁾ (DN10 to DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Viite tiheyys ilmä hen 1,013 mbar paineessa ja 15 °C lämpötilassa

Venttiilien rungot ovat saatavana ruostumattomana teräksenä.

Tiiviste on valmistettu PTFE:stä.

KÄYTÖÖ (katso läpileikkaus)

Venttiili on suljettu, kun NC 3/2 -ohjausventtiili on järjestetöntä.

Venttiili on auki, kun NC 3/2 -ohjausventtiili on järjestellinen.

Välaineen tulo **under** yli, portissa 2.

⚠ Asennon tarkastuslasikupua ei saa koskaan poistaa. Ohjausvälaineen tulee olla puhdasta ilmaan, joka kulkee 50 µm suodattimen läpi.

ASENNUS

Venttiilit on suunniteltu käytettäväksi tyypikilvessä määriteltyjen teknisten ominaisuuksien mukaisesti. Tuotteiden muuntelu on salittua ainoastaan valmistajan tai sen edustajan ennakkoluvalta. Ennen asennusta putkijärjestelmästä on vapautettava paine ja se on puhdistettava sisältä.

Lue merkinnässä olevat käytööaiheet ja noudata niitä.

Venttiilin suurinta salittua painetta ei saa ylittää. Asennus ja kunnossapito on suoritettava tehtävään koulutetun henkilön toimesta.

Sijoitus

Venttiili voidaan asentaa mihin asentoon tahansa. Pääsyn helpottamiseksi ohjausporttiin ohjainlaitteet ovat käännettävissä 360°.

Ohjausventtiilin valinta

- Käytettyjen ohjausventtiilien on täytettävä Euroopan direktiivin pienjännitteitä ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset.
- Niiden tulee olla lukkiutumatonta NC 3/2 -tyyppi (ilman manuaalisia toimilaitteita).
- Niiden tulee salia pääventtiiliin sulkeutuminen automaattisesti standardin EN 161 mukaisissa olosuhteissa.
- Niiden tulee täyttää ne tekniiset ominaisuudet, jotka on annettu alla olevassa taulukossa, ja taata pääventtiiliin avautuminen ja sulkeutuminen 1 sekunnin kuluessa.

Ohjaimen liittäntä

- Poista ohjausportin muovinen suojaatulppa.
- Liiätä ohjausoloidiventtiili suoraan toimilaitteeseen käytäen mukana toimitettavaa nippaa.

⚠ Valmistajan kiinnittämää poistoportin tulppaa ei saa koskaan poistaa.

Venttiilin liittäntä

Kytke putkisto rungossa ja näissä ohjeissa osoitetulla tavalla. Rasvaa kierrettelytten putkien urospuoliset kierretit kevyesti (käytössovelkulla riippuen). Älä rasvaa venttiilin naaraspuolisia kierteitä.

Varmista, että järjestelmään ei pääse mitään vieraita aineita. Aseta piirrin sisäänmenoon seula: verkon aukon suurin mittä ei saa ylittää 1,5 mm eikä 1 mm:n halkaisija saa mennä läpi.

Putkisto on tuettava ja kohdistettava oikein, jotta venttiileihin ei kohdistu mitään rasistusta. Venttiili ei saa käyttää vippuna kiristyksen aikana. Vääntöavaimet on sijoitettava mahdollisimman lähelle liitoskohtaa rungoissa ja putkissa.


Laitevauroin välttämiseksi ÄLÄ KIRISTÄ PUTKILIIKOTIA LIIAN KIREÄLLÉ.

venttiili 290 toimilaitteen läpimitta	pienin ohjaimen solenoidiventtiili Kv (m ³ /h) (2) –		suurin ohjaimen solenoidiventtiili reaktioaika (ms)		suositeltuun ohjaimen solenoidiventtiiliin (ilman manuaalisia toimilaitteita)	
	sulje venttiili	avaa venttiili	sulje venttiili	avaa venttiili	tyyppi	koodi
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2	SCG356B061V

(2) mukaan lukien putki pääventtiiliin saakka.



YLEiset ASENNUS- JA KUNNOSSAPITO-OHJEET
Sarjan 290 NC 2/2 venttiilit KAASUA varten standardin EN 161 mukaan



FI

HUOLTO

⚠ Ennen mitään kunnossapitotoimia tai käytöönottoa katkaise ohjainventtiilin tulo, poista venttiilistä paine ja tuuleta se henkilövahinkojen ja laitevauroiden estämiseksi.

⚠ Tiivistysholkin poistaminen pääsyn saamiseksi levyn suoritettava ohjain aktivoituna ja levy koholla.
– Joka kerta, kun venttiili poistetaan, myös levy on vahiedettava.

Puhdistaminen

Venttiilien huolto määrityy käytööoluhteiden mukaan. Venttiilit on puhdistettava säännöllisin väliajoin. Kahden puhdistustoimen välä voi vaihdella nesteen luonteen, toimintalaoluhteiden ja käytöömpäristön mukaan. Huollon aikana on tarkistettava, ovatko osat kuluneet liikaa. Venttiilit on puhdistettava, kun kierro hidastuu selvästi, vaikka ohjauspaine on oikea, tai kun venttiilistä kuuluu epätavallista äänä tai vuoto havaitaan.

Näiden kunnossapito-ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laitteiston toimintahäiriöön.

Ennakoiva kunnossapito

- Käytä venttiiliä vähintään kerran kussa sen avautumisen ja sulkeutumisen tarkastamista varten.
- Levytiiviste on saatavana varaosana. Mikäli asennuksen tai kunnossapidon aikana ilmenee ongelmia tai mikäli sinulla on kysytävä, ota yhteyttä ASCOon tai sen valtuuttetun edustajaan.

Vianmääritys

- Vääärä poistopaine:** Tarkista, että venttiiliin syöttöpuolen paine vastaa ASCO-tyypikilvessä ilmoitettua painetta.
- Vuodot:** Pura venttiiliin runko ja puhdista sen sisäosat. Vaihda tarvittaessa levytiiviste.

Levytiivisten poistaminen ja asennus takaisin

(Katso rájäytyskuva kohdassa "varaosalrajat")
Levytiiviste voidaan vaihtaa purkamatta venttiiliin runkoa putkistosta.

- Paineita toimilaite levyyn kohottamiseksi ylös.
- Poista ohjausoloidimentti ja tiivistysholki laippa vääntöavaimella (a).

- Avaa levymutteri vääntöavaimella (b). Tarvitaessa kieräytymisen välttämiseksi pidä tangon sijasta levypidikettä paikallaan.
- Puhdista kaikki esillä olevat osat.
- Vaihda osat nrotn 1, 2, 3 ja 4 vastaaviihin osiin varaosalrajasta.

- Kokoaa osat ja noudata annettuja kiristysmomentteja.


Varmista, ettei mitään vieraita aineita pääse venttiiliin ja putkiin prosessin aikana.

⚠ Ennen venttiiliin ottamista käyttöön tarkasta sen oikea toiminta henkilövahinkojen ja laitevauroiden estämiseksi.

⚠ Venttiiliä ei ole suunniteltu läpäisemään palotestä positiivisin tuloksin (ISO 10497 ja API 607).



GENEREL INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
Serie 290 NC 2/2 ventiler til GAS iht. standard EN 161

**DK****BESKRIVELSE**

De fjernstyrede tallerkiventiler i serie 290 NC 2/2 er i overensstemmelse med de europæiske direktiver om trykbærende udstyr 2014/68/EU og bestemmelserne i forordning "Gasapparater" EU 2016/426. Inden for rammerne af forordning for "Gasapparater", opfylder disse ventiler specifikationerne i normen EN 161 for anvendelser med brændbare gasser, og disse ventiler er blevet certificeret.

Standard EU-kontrolcertifikat udstedt af CERTIGAZ

Nr.: **1312CP5992** (63 mm operator)

Nr.: **1312CQ6072** (32 mm operator)

Alle ventilerne svarer til klasse D gruppe 2 og er velegnede til gasfamilie 1, 2 og 3.

Området for omgivelsestemperatur er -10° C til +60° C.

Ventilernes strømningstekniske egenskaber er angivet i følgende tabel:

rørsystem (ISO 6708)		Ø	gennems-trømning ⁽¹⁾	pilot tryk (bar)	arbejdstryk differentialt (bar)	
rør størrelse (G")	DN				min.	maks.
		(mm)	(m ³ /t)	(l/min.)	min.	maks.
NC - Normally closed, entry above disc						
3/8	10	32	25	410	5,5	9
		32	40	660	5,5	9
1/2	15	63	60	1000	3,5	9
		32	75	1250	5,5	9
3/4	20	63	100	1650	3,5	9
1	25	63	190	3150	3,5	9
1 1/4	32	63	300	5000	3,5	9
1 1/2	40	63	393	6500	3,5	9
2	50	63	420	7500	3,5	7
					0	1

⁽¹⁾ Ved (DN10 til DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Referencedensitet luft ved 1.013 mbar og 15 °C.

Tallerkiventiler af denne type har et dia. 63 mm styrehoved.

Ventilhusene får ikke rustfrit stål.

Pakningen er fremstillet af PTFE.

DRIFT (se tværsnit)

Ventilen er lukket, når NL 3/2-pilotventilen ikke er aktiveret.

Ventilen er åben, når NL 3/2-pilotventilen er aktiveret.

Medieindgang under skiven ved port 2.

⚠ Skueglasset med positionsviser må aldrig fjernes.
Kontrolstrømmen skal bestå af ren luft, som ledes gennem et 50 µm-filter.

INSTALLATION

Ventilerne er beregnet til bruk under de tekniske forhold, der er specificeret på fabriksskiltet. Ændringer af ventilerne må kun foretages efter at de er blevet godkendt af producenten eller dennes repræsentant. Før installationen skal trykket tages af rørsystemet, og det skal renses indvendigt.

Angivelserne på etiketten skal læses og overvåges.

Overskriftet "Det maksimalt tilladte tryk på ventilen" skal vedligeholdelse ske af kvalificeret personale.

Placering

Ventilerne kan monteres i enhver position. For at give en let adgang til pilotporten kan pilotoperatorerne drejes 360°.

Valg af pilotventil

- De anvendte pilotventiler skal opfylde EU-direktivet for lavspænding og elektromagnetisk kompatibilitet.
- Deskal være af ikke-låsbar type NC 3/2 type (uden manuelle operatorer).
- De skal tillade hovedventilen at lukke automatisk under betingelserne i standard EN 161.
- De skal være i overensstemmelse med de tekniske egenskaber, der er angivet i nedenstående tabel med garanti for åbning og lukning af hovedventilen inden for 1 sekund.

Pilot-tilslutning

- Fjern den beskyttende plastikprop fra pilot-porten.
- Tilslut pilot-magnetspoleventilen direkte til operatoren med den medfølgende nippel.

⚠ Proppen på udløbet, der er monteret af producenten, må aldrig fjernes.

Tilslutning af ventil

Forbind rørene som angivet på ventilhuset og i disse instruktioner. Fedt rørenes udvendige gevind let ind (afhængigt af brugen). Ventilens indvendige gevind må ikke indfedes..

Sørg for at undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i systemet.

Indsæt en si i kredsløbsindgangen: Det største mål for gitertet må ikke være mere end 1,5 mm, og passage må ikke være mulig ved en diameter på 1 mm.

Rørsystemet skal understøttes og rettes korrekt ind for at undgå belastning af ventilerne. Brug ikke ventilen som håndtag ved stramningen. Placer rørtangen så tæt som muligt på samlingspunktet på huse og rør.


For at undgå at skade udstyret må rørforbindelserne IKKE OVERSPÆNDDES.

ventil 290 operator diameter	min. pilot-magnetspoleventil Kv (m ³ /t) (2) til		maks. pilot-magnetspoleventil reaktionstid (ms) til	anbefalet pilot-magnetspoleventil (uden manuelle operatorer)		
	luk ventilen	åbn ventilen		luk ventilen	åbn ventilen	type
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2	SCG356B061V

(2) Inklusive rørføring op til hovedventil.



GENEREL INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
Serie 290 NC 2/2 ventiler til GAS iht. standard EN 161

**DK****VEDLIGEHOLDELSE**

⚠ For at undgå personskade og tingskade skal forsyningen til piloten afbrydes, trykket skal tages af ventilen, og denne skal udluftes, før der udføres vedligeholdelse.

⚠ Fjernelse af stopbøsningen for at få adgang til skiven skal udføres med aktiveret pilot og hævet skive.
- Hver gang ventilen fjernes, skal skiven udskiftes.

Rengøring

Vedligeholdelse af ventilerne afhænger af driftsbetingelserne. Ventilerne skal rengøres med regelmæssige mellemrum. Tidsrummet mellem to rengøringer kan variere afhængigt af det anvendte medie, driftsforholdene og de omgivelser, ventilen bruges i. Ved service skal komponenterne ses efter for unormalt kraftig slitage. Ventilerne skal rengøres, når man bemærker en nedsættelse i cyklussens hastighed, selvom pilottrykket er korrekt, eller hvis der opstår usædvanlige lyde eller lækage

Manglende overholdelse af denne vedligeholdelsesvejledning kan resultere i fejlfunctioner på udstyret.

Forebyggende vedligeholdelse

- Betjen ventilen mindst en gang om måneden for at kontrollere, at den åbner og lukker.
- Skivepakningen kan leveres som reservedel. Hvis der skulle opstå vanskeligheder under installation eller vedligeholdelse, eller hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte ASCO/JOUOMATIC eller en af dennes autoriserede repræsentanter.


Fejlfinding

- Forkert udløbstrykpressure:** Kontroller trykket på tilførselsiden af ventilen, dette skal svare til de værdier, der er angivet på ASCO-typeskiltet.
- Lækager:** Skil ventilhuset ad, og rengør de indvendige dele. Udsift skivepakningen, hvis det er nødvendigt.
- Fjernelse og geninstallation af skivepakning**
(Se eksplosionsstegning under "reservedelssæt")
Pakningen til skiven kan udskiftes uden at skille ventilhuset fra rørsystemet.
 - Sæt operatoren under tryk for at hæve skiven.
 - Fjern pilotoperatoren og muftepakningen med en skruenøgle (a).
 - Løsn skiveelementet med en skruenøgle (b). Hvis det er nødvendigt, skal skiveholderen og ikke stangen holdes på plads for at undgå rotation.
 - Rengør alle tilgængelige dele.
 - Udsift del nr. 1, 2, 3 og 4 med de tilsvarende dele fra reservedelssættet.
 - Saml delene igen, og overhold det angivne tilspændingsmoment. **Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i ventilen og rørsystemet under arbejdet.**

⚠ Før ventilen sættes i drift, skal det kontrolleres, at ventilen virker korrekt for at undgå personskade eller tingskade.



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
VÁLVULAS 2/2 NF Série 290 para GÁS segundo a norma EN 161



PT

Descrição

As válvulas de disco da série 290 NF 2/2 estão em conformidade com as directivas europeias de equipamentos sob pressão 2014/68/UE e com as disposições do regulamento "Aparelhos a gás" UE 2016/426.

No âmbito do regulamento "Aparelhos a gás", estas válvulas respondem às especificações da norma EN 161 para aplicações com gases combustíveis e foram certificadas:

Certificação UE de tipo emitido por CERTIGAZ

N.º: 1312CP5992 (operador de 63 mm) e

N.º: 1312CQ6072 (operador de 32 mm)

Todas as válvulas correspondem à classe D - Grupo 2 e adequadas às famílias de Gáz 1, 2 e 3.

A zona de temperatura ambiente é de -10°C a +60°C. Os desempenhos fluídicos das válvulas são dados no quadro abaixo:

canalização (ISO 6708)	Ø	caudal ⁽¹⁾	operacional	
			pressão de pilotagem (bar)	pressão diferencial (bar)
tamanho do tubo (G*)	DN		mín.	máx.
NF - Normalmente fechada, entrada sob o assento				
3/8	10	32 25 410 5,5	9	0 1
		32 40 660 5,5	9	0 1
1/2	15	63 60 1000 3,5	9	0 1
		63 100 1650 3,5	9	0 1
3/4	20	32 75 1250 5,5	9	0 1
		63 100 1650 3,5	9	0 1
1	25	63 190 3150 3,5	9	0 1
1 1/4	32	63 300 5000 3,5	9	0 1
1 1/2	40	63 393 6500 3,5	9	0 1
2	50	63 420 7500 3,5	7	0 1

⁽¹⁾ Com ar, pressão diferencial (DN10 a DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Ar densidade de referência 1013 mbar e 15°C.

Os corpos das válvulas são em aço inox.
A vedação do assento é em PTFE.

FUNCTIONAMENTO (ver vista em corte)

A válvula é fechada quando electroválvula-piloto 3/2 NF está sem tensão.

A válvula é aberta quando a eletroválvula-piloto 3/2 NF está sob-tensão.

Entrada de pressão **sob** o assento pelo orifício 2.

⚠ Desmontar o tampão transparente do indicador de posição. O fluido de pilotagem deve ser de ar limpo filtrado 50 µm.

INSTALAÇÃO

As válvulas são concebidas para os domínios de funcionamento indicados na placa sinalética. Não pode ser realizada qualquer modificação no material. Antes de proceder à montagem, despressurizar as canalizações e efectuar uma limpeza interna das ditas canalizações.

Ler e respeitar as informações que constam na etiqueta.

Não exceder o limite de pressão máxima admissível da válvula. A instalação e manutenção da válvula devem ser realizadas por pessoal competente.

Posicionamento

Estas válvulas podem ser montadas em qualquer posição. As cabeças de comando são orientáveis em 360° em torno do seu eixo com a finalidade de facilitar o acesso ao orifício de pilotagem.

Selecção das electroválvulas de pilotagem

- Devem satisfazer as exigências das directivas europeias baixa tensão e compatibilidade electromagnética.
- Versões 3/2 NF não bloqueáveis (sem comando manual).
- Devem permitir à válvula principal de se fechar automaticamente nas condições da norma EN 161.
- Devem estar em conformidade com as características técnicas do quadro de selecção no final da página com a finalidade de obter um tempo de abertura ou de fecho da válvula principal dentro de 1 segundo.

Ligação da pilotagem

- Remover o tampão plástico de protecção do orifício de ligação da pilotagem.
- Ligar a electroválvula de pilotagem directamente sobre a cabeça de comando utilizando uma união de adaptação fornecida.


⚠ Em qualquer caso não desmontar o tampão montado de fábrica no escape.

Ø cabeça de comando da válvula 290	Kv mín. (m ³ /h) (2)		tempo de resposta máx. (ms)		E.V. de pilotagem preconizadas (sem comando manual)	
	exigido da electroválvula-piloto para: fechar a válvula	abrir a válvula	exigido da electroválvula-piloto para: fechar a válvula	abrir a válvula		tipo
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2	SCG356B061V

(2) Incluir a canalização até à válvula principal.



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
VÁLVULAS 2/2 NF Série 290 para GÁS segundo a norma EN 161



PT

Ligação da válvula

Ligar as tubagens em função das referências marcadas no corpo e nesta documentação. Lubrificar ligeiramente os extremos dos tubos rosados, não lubrificar as tubagens fêmea da válvula.

Assegurar que nenhum corpo estranho entra no circuito.

Introduza uma rede metálica na entrada do circuito: a dimensão máxima da rede não pode exceder 1,5 mm nem permitir a passagem do indicador de 1 mm de diâmetro.

Apoiar e alinhar correctamente as tubagens para evitar qualquer obstáculo mecânico nas válvulas. No aperto, não utilizar a válvula como uma alavanca; Posicionar as chaves de aperto no corpo e nos tubos o mais próximo possível do ponto de ligação.

Com a finalidade de evitar qualquer deterioração, NÃO APERTAR MUITO os raios das tubagens.

MANUTENÇÃO

⚠ Antes de qualquer operação de manutenção ou de colocação em serviço, cortar a alimentação do piloto, despressurizar a válvula e púrgá-la para prevenir qualquer risco de acidente corporal ou material.

⚠ A operação de remoção do corpo do bucin para aceder ao assento deve ser realizado com o actuador pilotado, assento aberto.

- Após cada desmontagem da válvula, utilizar o conjunto das peças de substituição.

Limpeza

A manutenção das válvulas varia com as suas condições de utilização. Proceder a uma limpeza periódica das válvulas. O intervalo entre duas limpezas pode variar segundo as condições de funcionamento e o meio ambiente. Durante a intervenção, os componentes devem ser examinados para detectar qualquer utilização excessiva.

Uma limpeza é necessária quando é observado um abrandamento do ciclo apesar da pressão de pilotagem estar correcta ou se um ruído anormal ou fuga sejam detectados. A não observância destas instruções de manutenção pode resultar num funcionamento defeituoso do aparelho.

Manutenção preventiva

- Fazer funcionar a válvula pelo menos uma vez por mês para verificar a sua abertura e o seu fecho.
- A vedação do assento está disponível como peça de substituição. Em caso de problema durante a montagem/ manutenção ou em caso de dúvida, contactar a ASCO ou os seus representantes oficiais.

Conselhos para soluções de problemas:

• **Pressão de saída incorrecta:** Verificar a pressão na entrada da válvula, deve corresponder aos valores admitidos na etiqueta de identificação ASCO.

• **Fugas:** Desmontar o corpo da válvula e limpar as partes internas. Alterar se necessário a vedação do assento.

Remoção e reinstalação da vedação do assento

(Ver imagem ampliada na página "kits de substituição")
Esta operação pode ser efectuada sem desmontar o corpo da válvula da tubagem

1. Colocar sob pressão a cabeça de comando com a finalidade de remover o assento

2. Desaparafusar o conjunto cabeça de comando e bucin com a ajuda de uma chave (a)

3. Desaparafusar o parafuso do assento com a chave (b). Se necessário, para evitar qualquer rotação, manter o diâmetro exterior do assento, nunca a haste.

4. Limpar todas as partes acessíveis

5. Substituir as peças reparadas 1, 2, 3, 4 com o kit de peças de substituição correspondente.


6. Montar as peças e observar os pares de aperto indicados. **Assegurar que nenhuma matéria estranha entre na válvula e tubagem durante o processo.**

⚠ Para prevenir qualquer risco de acidente corporal ou material, verificar se a válvula funciona correctamente antes de a colocar em serviço.

⚠ A válvula não foi concebida para passar de forma categórica no teste de incêndio (ISO 10497 e API 607).



γενικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
Series 290 NC 2/2 valves for GAS to Standard EN 161



GR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι δισκοεδείς βαλβίδες σειράς 290 NC 2/2 συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για εξοπλισμό πιέσεως 2014/68/EU και στις διατάξεις του κανονισμού για "Συσκευές αερίου" EU 2016/426. Στο πλαίσιο της ανονισμού για "Συσκευές αερίου", αυτές οι βαλβίδες πληρούν τις προδιαγραφές του κανονισμού EN 161 για εφαρμογές με καύσιμα αέρια και έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Πιστοποιητικό πρότυπης επιθεώρησης EU εκδιδόμενο από την CERTIGAZ Ar.: 1312CP5992 (μηχανισμός 63 mm) και Ar.: 1312CQ6072 (μηχανισμός 32 mm)

Όλες οι βαλβίδες αντιστοιχούν στην κλάση D – ομάδα 2 και είναι κατάλληλες για τις οικογένειες αερίων 1, 2 και 3.

Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι μεταξύ -10°C έως +60°C.

Οι ρευστοδυναμικές ιδιότητες των βαλβίδων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

σωληνώσεις (ISO 6708)	∅	ροή ⁽¹⁾	πίεση λειτουργίας διαφορικής (bar)		πίεση λειτουργίας διαφορικής (bar)				
			min.	max.	min.	max.			
NC - Κανονικά κλείσιμα, εύσοδος επάνω στο δίσκο									
3/8	10	32	25	410	5,5	9	0	1	
		32	40	660	5,5	9	0	1	
1/2	15	63	60	1000	3,5	9	0	1	
		32	75	1250	5,5	9	0	1	
		63	100	1650	3,5	9	0	1	
3/4	20	25	63	190	3150	3,5	9	0	1
		32	63	300	5000	3,5	9	0	1
1	25	63	300	6500	3,5	9	0	1	
1 1/4	32	63	393	6500	3,5	9	0	1	
1 1/2	40	63	420	7500	3,5	7	0	1	
2	50	63	420	7500	3,5	7	0	1	

⁽¹⁾ Για πώση πίεσης (DN10 να DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Πικνότητα αναφοράς αέρα στα 1,013 mbar και 15°C.

Οι κορμοί των βαλβίδων είναι διαθέσιμοι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Το παρέμβυσμα είναι από PTFE, κάτω

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (βλ. προβολή σε τομή)

Η βαλβίδα είναι κλειστή όταν είναι απενεργοποιημένη η πιλοτική βαλβίδα NC 3/2.

Η βαλβίδα είναι ανοικτή όταν είναι ενεργοποιημένη η πιλοτική βαλβίδα NC 3/2.

Εισόδος ρευστού κάτω από το δίσκο στη θυρίδα 2.


⚠ Ποτέ μην αφαιρείτε το θόλο ελέγχου του ενδείκτη θέσης.
Το ρευστό ελέγχου θα τρέπεται να καθαριστεί με τη διέλευση καθαρού αέρα από φίλτρο 50 μμ.

βαλβίδα 290 διάμετρος μηχανισμού	ελάχ. πιλοτική ηλεκτροβαλβίδα Kv (m ³ /h) (2) έως	μέγ. πιλοτική ηλεκτροβαλβίδα χρόνος απόκρισης (ms) στη	συνιστώμενη πιλοτική ηλεκτροβαλβίδα (χωρίς χειροκίνητους μηχανισμούς)		
κλείσιμο βαλβίδας	άνοιγμα βαλβίδας	κλείσιμο βαλβίδας	άνοιγμα βαλβίδας	τύπος	κωδικός
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2 SCG356B061V

(2) Συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα μέχρι την κύρια βαλβίδα.



γενικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
Series 290 NC 2/2 valves for GAS to Standard EN 161



GR

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι βαλβίδες είναι σχεδιασμένες για λειτουργία εντός του εύρους τεχνικών χαρακτηριστικών που αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Τροποποιήσεις στα προϊόντα μπορούν να γίνονται μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του. Πριν από την εγκατάσταση, το σύστημα ωληνώσεων θα πρέπει να αποσυμπιεστεί και να καθαριστεί σταθερά. Διαβάστε και τηρήστε τις ενδείξεις της επικέτας.

Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιπρεπόμενη πίεση της βαλβίδας. Η εγκατάσταση και συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται από καπατοποιό προσωπικό.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι βαλβίδες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση. Για τη διεύκλυνση της πρόσβασης στην πιλοτική θύρα, οι πιλοτικοί μηχανισμοί μπορεί να περιστραφούν κατά 360°.

Επιλογή πιλοτικής βαλβίδας

- Οι χρησιμοποιούμενες πιλοτικές βαλβίδες θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας χαμηλής τάσης και τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
- Θα πρέπει να είναι μη ασφαλιζόμενο τύπου NC 3/2 (χωρίς χειροκίνητους μηχανισμούς).
- Θα πρέπει να επιπρέπουν στο αυτόματοκλείσιμης κύριας βαλβίδας υπό τις συνθήκες του προτύπου EN 161.
- Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, εξασφαλίζοντας το άνοιγμα και το κλείσιμο της κύριας βαλβίδας μέσα σε 1 δευτερόλεπτα.

Πιλοτική σύνδεση

- Αφαιρέστε το πλαστικό προστατευτικό πάνελ από την πιλοτική θύρα.
- Συνδέστε την πιλοτική ηλεκτροβαλβίδα απευθείας στο μηχανισμό, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο rάφιο.

⚠ Δεν πρέπει να αφαιρείται πιο το πώμα της θύρας εξαγωγής που έχει τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή.

Σύνδεση της βαλβίδας

Συνδέστε τις σωληνώσεις όπως υποδεικνύεται στον κορμό και σε αυτές τις οδηγίες. Γρασάρετε ελαφρά τα αρσενικά σπειρώματα των σωλήνων που διαδέουν σπειρώματα (ανάλογα με την εφαρμογή). Μην γρασάρετε τα αρσενικά σπειρώματα της βαλβίδας.

Φροντίστε να εμποδίσετε την είσοδο του κορμού στο σύστημα.

Εισαγάγετε πλέον στην είσοδο του κούκλου μαστούς: η μεγαλύτερη διάσταση της σήτας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1,5 mm και δεν μπορεί να επιπρέψει τη διέλευση με διάστημα διαμέτρου 1 mm.

Οι σωληνώσεις θα πρέπει να στριζούνται και να ευθυγραμμίζονται σωστά προκειμένου να αποφεύγεται η καταπόνηση των βαλβίδων. Μην χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα ως μοχλό κατά τη σύστριψη. Τοποθετήστε τα γερμανικά κλειδιά ή ταναλίες όσο το δυνατόν στην πλαστική στο σημείο σύνδεσης τους κορμούς και τις σωληνώσεις.

Για να αποφύγετε ζημιά στον εξοπλισμό, MH ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ τις συνδέσεις των σωλήνων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή τη θέση σε λειτουργία, διακόψτε την παροχή προς τον πιλότο, αποσυμπιεστεί τη βαλβίδα και εξαερώστε την προκειμένου να αποφευχθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.

⚠ Η αφαιρέστε τον πιλοτικό προστατευτικό πάνελ πρόσβαση στο δίσκο θα τρέπεται να πρέπει να πραγματοποιείται με τον πλατού ενέργεια και το δίσκο ανεβασμένο.

- Κάθε φορά που αφαιρείται η βαλβίδα, θα πρέπει να αντικαθίσταται ο δίσκος.

Καθαρισμός

Η συντήρηση των βαλβίδων εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας. Ο καθαρισμός τους θα πρέπει να γίνεται σε τακτικά διαστήματα. Τα διαστήματα μεταξύ διαδοχικών καθαρισμών μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη φύση του ρευστού, τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Κατά τη συντήρηση, πρέπει να γίνεται ελεγχός των εξαρτημάτων για υπερβολική φθορά. Καθαρισμός των βαλβίδων θα πρέπει να γίνεται όταν παραπέμπεται επιβράδυνση του κύκλου λειτουργίας, παρά το ότι η πιλοτική πίεση είναι σωστή ή εάν γίνει αντιληπτός ασυνήθιστος θύρωμας ή διαρροή. Αμέλεια τήρησης αυτών των διηγημάτων συντήρησης μπορεί να προκαλέσει την εσφαλμένη λειτουργία του εξοπλισμού.

Προληπτική συντήρηση


- Να θέτετε τη βαλβίδα σε λειτουργία τουλάχιστον μία φορά το μήνα προκειμένου να ελέγχεται το άνοιγμα και το κλείσιμο της.
- Το παρέμβυσμα του δίσκου διατίθεται ως ανταλλακτικό. Εάν αντιμετωπίστε δυσχερείες κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση, ή εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με την ASCO ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Εσφαλμένη πίεση εξαγωγής:** Ελέγξτε την πίεση στην πλευρά τροφοδοσίας της βαλβίδας. Θα πρέπει να αντιστοιχεί στις τιμές που αναφέρονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της ASCO.



OBECNÉ POKYNY K INSTALACI A ÚDRŽBĚ
Ventily řady 290 NC 2/2 pro PLYN podle normy EN 161



CZ

POPIS

Talířové ventily řady 290 NC 2/2 jsou v souladu s evropskou směrnici (EU) 2014/48 o tlakových zařízeních a s nařízením (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv. V rozsahu nařízení o spotřebičích plynných paliv, tyto ventily splňují specifikace normy EN 161 pro použití s výbušními plyny byly certifikovány.

Certifikát o kontrole dle normy EU vydaný CERTIGAZ č.: 1312CP5992 (pohon 63 mm) a č.: 1312CQ6072 (pohon 32 mm)

Všechny ventily odpovídají třídě D - skupině 2 a jsou vhodné pro skupiny plynů 1, 2 a 3.

Rozsah okolních teplot je od - 10 °C do + 60 °C.

Hydraulické výkony ventilů jsou uvedeny v následující tabulce:

potrubí (ISO 6708)	Ø	průtok ⁽¹⁾	pilotní tlak (bar)	rozdíl provozního tlaku (bar)	
				min.	max.
potrubí velikost (G [*])	DN	(mm)	(m ³ /h)	(l/min)	
NC - normálně uzavřené, vstup nad talířem					
3/8	10	32	25	410	5,5
		32	40	660	5,5
1/2	15	63	60	1000	3,5
		32	75	1250	5,5
3/4	20	63	100	1650	3,5
1	25	63	190	3150	3,5
1 1/4	32	63	300	5000	3,5
1 1/2	40	63	393	6500	3,5
2	50	63	420	7500	3,5
					7
					0
					1

⁽¹⁾ U vzduchu rozdílový tlak (DN10 na DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Referenční hustota vzduchu při 1.013 mbar a 15 °C.

Těla ventilů jsou dostupná v nerezové oceli.

Těsnění je vyrobeno z PTFE.

PROVOZ (viz náhled v řezu)

Ventil je zavřený, když není NC 3/2 pilotní ventil napájen.

Ventil je otevřený, když je NC 3/2 pilotní ventil napájen.

Vstup kapaliny pod talířem, u otvoru 2.

⚠ Nikdy neodstraňujte hlavici s průzorem na ukazatel polohy.

Řidicí kapalinou je čistý vzduch přefiltrovaný přes 50µm filtr.

průměr ovládače ventilu 290	min. pilotní solenoidový ventil		max. pilotní solenoidový ventil doba odezvy (ms) k	doporučený pilotní solenoidový ventil (bez manuálních ovladačů)	
	zavření ventilu	otevření ventilu		zavření ventilu	otevření ventilu
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2 SCG356B061V


(2) Včetně potrubí k hlavnímu ventilu.



CZ



OBECNÉ POKYNY K INSTALACI A ÚDRŽBĚ
Ventily řady 290 NC 2/2 pro PLYN podle normy EN 161



CZ

INSTALACE

Ventily jsou určeny k použití v rámci technických charakteristik uvedených na typovém štítku. Úpravy produktu lze provádět pouze po předchozím souhlasu výrobce nebo jeho zástupce. Před instalací je nutno odtlakovat a zevnitř vyčistit potrubní systém.

Přečtěte si údaje na štítku a respektujte je.

Nepřekračujte maximální možný tlak ventilu. Instalaci a údržbu musí provádět zkušený personál.

Umístění

Ventily lze namontovat v libovolné pozici. Pro snadný přístup k pilotnímu otvoru lze pilotním ovladači otáčet o 360°.

Výběr pilotního ventilu

- Pilotní ventily musí splňovat požadavky evropské směrnice o nízkém napětí a elektromagnetické kompatibilitě.
- Musí být NC 3/2 uzamykatelného typu (bez manuálních ovladačů).
- Musí dovolovat, aby se hlavní ventil zavíral automaticky za podmínek normy EN 161.
- Musí být v souladu s elektronickými charakteristikami uvedenými v tabulce níže a zaručovat otevírání a zavírání hlavního ventilu během 1 sekundy.

Zapojení pilota

- Odstraňte ochrannou plastovou zátku z pilotního otvoru.
- Připojte pilotní solenoidový ventil přímo k ovladači pomocí dodané spojky.

⚠ Zátka výfukového otvoru namontovaná výrobcem nesmí být nikdy odstraněna.

Zapojení ventilu

Zapojte potrubí, jak je uvedeno na těle a v tomto návodu. Lehce nameňte samci závity potrubí se závitem (v závislosti na použití). Samičí závity ventilu nemáte.

Zajistěte, aby se do systému nedostala žádná cizí látky.

Na vstup okruhu nainstalujte sitový filtr: největší rozměr oka nesmí přesahnut 1,5 mm a filtrem nesmí projít měrka o průměru 1 mm.

Abyste se vyhnuli namáhání ventilů, musí být potrubí správně podepřeno a využíváno. Při utahování nepoužívejte ventil jako páčku. Klíče umístěte co možná nejbližše ke spojovacímu bodu na tělech potrubí.

Abyste zabránili poškození zařízení, NEUTAHUJTE PŘÍLIŠ připojení potrubí.

ÚDRŽBA

⚠ Před veškerou údržbou nebo uvedením do provozu odpojte napájení pilota, odtlakujte ventil a vypustěte jej, abyste zabránili poranění nebo poškození majetku.

⚠ Odstranění ucپávky za účelem ziskání přístupu k talíři musí být provedeno s aktivovaným pilotem a zvednutým talířem.

- Vždy, když odstraníte ventil, musí být vyměněn talíř.

Cíštění

Údržba ventilů souvisí s provozními podmínkami. Ventily se musí pravidelně cíštět. Intervaly mezi dvěma cíštěními se mohou lišit v závislosti na povaze kapaliny, pracovních podmínek a prostředí, ve kterém probíhá provoz. Během servisních prací je třeba zkontrolovat, zda nejsou komponenty nadměrně opotřebeny. Ventily je třeba vyčistit, pokud zpozorujete zpomalování cyklu, dokonce i tehdy, když je v pořádku tlak v pilotu, nebo v případě zjištění neobvyklého zvuku nebo netěsnosti. Nedodržení tohoto návodu k údržbě může mít za následek vadný provoz zařízení.

Preventivní údržba

- Uvedte ventil alespoň jednou za měsíc do provozu a zkontrolujte, zda se otevírá a zavírá.
- Talířové těsnění je dostupné jako náhradní díl. Pokud by se během instalace nebo údržby vyskytly obtíže, nebo byste měli nějaké dotazy, kontaktujte ASCO nebo jejího autorizovaného zástupce.

Odstraňování problémů

- Chybý tlak na výfuku:** Zkontrolujte tlak na vstupní straně ventilu. Tlak musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku ASCO.
- Netěsnosti:** Demontujte tělo ventilu a vyčistěte vnitřní části. V případě nutnosti vyměňte talířové těsnění.

Demontáž a opětovná instalace talířového těsnění

(viz rozložený pohled pod „sadami náhradních dílů“)

Talířové těsnění lze vyměnit bez demontáže těla ventilu z potrubí.

1. Natlakujte ovladač, abyste zvedli talíř.

2. Pomocí klíče odstraňte pilotní ovladač a těsnivo průchody (a).

3. Klíčem odšroubujte matice talíře (b). V případě nutnosti, abyste se vyhnuli protáčení, držte na místě držák talíře, ne tyčku.

4. Vyčistěte všechny přístupné části.

5. Vyměňte části č. 1, 2, 3 a 4 za odpovídající části ze sady náhradních dílů.


6. Části znovu namontujte a dodržte uvedené utahovací momenty.

Ujistěte se, že se během procesu do ventilu ani do potrubí nedostalo žádné cizí těleso.

⚠ Před uvedením ventilu do provozu zkontrolujte jeho správnou funkci, abyste zabránili zranění nebo poškození majetku.



OBECNÉ POKYNY K INSTALACI A ÚDRŽBĚ
Ventily řady 290 NC 2/2 pro PLYN podle normy EN 161




CZ

⚠ Ventil není zkonztruován tak, aby prošel zkouškou hořlavosti s pozitivním výsledkem (ISO 10497 a API 607).



GENERELLE INSTALLASJONS - OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER

Zawory serii 290 NC 2/2 do GAS wg normy EN 161



PL

OPISU

Zawory dyskowe serii 290 NC (2/2) są zgodne z dyrektywami europejskimi 2014/68/UE dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych i przepisami rozporządzenia UE 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.

W zakresie rozporządzenia w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe zawory te spełniają wymagania normy EN 161 dla zastosowań z gazami palnymi i otrzymały certyfikat.

Świadectwo kontroli EU wydane przez CERTIGAZ

Nr: 1312CP5992 (operator 63 mm) i

Nr: 1312CQ6072 (operator 32 mm)

Wszystkie zawory są zgodne z klasą D – grupą 2 i są odpowiednie do rodzin gazu 1, 2 i 3.

Zakres temperatur otoczenia wynosi od -10°C do +60°C.

Charakterystykę przepływu zaworów podano w poniższej tabeli:

przepływ (ISO 6708)	Ø	w instalacji rurowej ⁽¹⁾	dyferencja ciśnienia roboczego (bar)		min.	maks.
			pilotowe ciśnienie (bar)	min.		
NC - normalnie zamknięte, wejście powyżej krążka						
rura rozmiar	DN	(mm)	(m ³ /h)(l/min)	min.	maks.	
3/8	10	32	25	410	5,5	9
		32	40	660	5,5	9
1/2	15	63	60	1000	3,5	9
		32	75	1250	5,5	9
3/4	20	63	100	1650	3,5	9
		25	63	190	3150	3,5
1	25	63	300	5000	3,5	9
1 1/4	32	63	393	6500	3,5	9
1 1/2	40	63	420	7500	3,5	7
2	50	63			0	1

⁽¹⁾ W przypadku spadku ciśnienia o (DN10 do DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Gęstość powietrza odniesienia przy 1013 mbar i temperaturze 15°C.

Korpusy zaworów mogą być wykonane z stali nierdzewnej. Uszczelnienie jest wykonane z PTFE.

DZIAŁANIE (patrz przekrój poprzeczny)

Zawór jest zamknięty, gdy zawór sterujący NC 3/2 jest odłączony. Zawór jest otwarty, gdy zawór sterujący NC 3/2 jest zasilany. Dopływ płynu pod krążka w otworze 2.

⚠️ Nigdy nie usuwać wizjera inspekcyjnego wskaźnika położenia.

Czynnikem kontrolnym musi być czyste powietrze przepuszczane przez filtr 50 µm.

zawór 290 średnica operatora	min. elektrozawór pilotowy Kv (m ³ /h) (2) do		maks. elektrozawór pilotowy czas reakcji (w ms) do		zalecany elektrozawór pilotowy (bez operatorów ręcznych)	
	zamknąć zawór	otworzyć zawór	zamknąć zawór	otworzyć zawór	typ	kod
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2	SCG356B061V

(2) W tym rura do zaworu głównego.

MONTAŻ

Zawory należy stosować tylko w zakresie parametrów technicznych podanych na tabliczce znamionowej. Modyfikacje można wprowadzać wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody producenta lub jego przedstawiciela. Przed przystąpieniem do montażu, instalacja rurowa wymaga rozhermetyzowania i oczyszczania od wewnętrz.

Należy zapoznać się i stosować do wskazań podanych na etykcie.

Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia zaworu. Montaż i konserwację powinien przeprowadzać wykwalifikowany personel.

Położenie

Zawory można montować w dowolnym położeniu. Aby uzyskać łatwy dostęp do otworu pilotowego, operatory pilotowe można obracać o 360°.

Wybór zaworu pilotowego

- Zastosowane zawory pilotowe muszą spełniać wymagania europejskiej dyrektywy niskonapięciowej i dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej.
- Muszą być typu NC 3/2, niezamykane (bez operatorów ręcznych).
- Muszą one umożliwić automatyczne zamknięcie zaworu głównego zgodnie z warunkami wynikającymi z normy EN 161.
- Należy przestrzegać parametrów technicznych podanych w poniższej tabeli, które gwarantują otwieranie i zamykanie zaworu głównego w ciągu 1 sekundy.

Połączenie pilotowe


- Zdjąć plastikową zatyczkę zabezpieczającą z otworem pilotowym.
- Podłączyć elektrozawór pilotowy bezpośrednio do operatora za pomocą złączki.

⚠️ Nigdy nie należy demontaować zamontowanej przez producenta zatyczki otworu wylotowego.



INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

Series 290 NC 2/2 valves for GAS to Standard EN 161



PL

Podłączenie zaworu

Podłączyć instalację rurową zgodnie ze wskazaniami na korpusie i w niniejszej instrukcji. Lekko nasmarować gwinty zewnętrzne gwintowanych rur (w zależności od zastosowania). Nie smarować gwintów wewnętrznych.

Upewnić się, że do układu nie przedostała się żadne ciała obce.

Umieścić sito na wejściu do obiegu: wymiar największego oczka sita nie może przekraczać 1,5 mm i nie może ono pozwalać na przedostanie się drobin o średnicy 1 mm.

Instalacje rurowe muszą być podparte i prawidłowo dopasowane w celu uniknięcia naprężeń na zaworach. W trakcie dokręcania nie należy korzystać z zaworu w charakterze dźwigni. Umieścić klucze jak najbliżej punktu połączenia na korpusach i rurach.

Aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu, NIE WOLNO PRZEKRĘCAĆ złączy rurowych.

KONSERWACJA

⚠️ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub oddanie do eksploatacji należy odciąć zasilanie pilota, rozhermetyzować zawór i odpowiedziennie go w celu uniknięcia sytuacji zagrażających życiu lub mieniu.

⚠️ Demontaż dławniczy w celu uzyskania dostępu do krążka należy przeprowadzać przy włączonym pilocie i uniesionym krążku.

-Przy każdym demontażu zaworu krążek należy wymienić.

Czyszczenie


Konserwacja zaworów uzależniona jest od warunków eksploatacji. Należy oczyszczać je w regularnych odstępach czasu. Odstęp czasu między dwoma operacjami czyszczenia mogą się różnić w zależności od rodzaju czynnika, warunków pracy i środowiska, w jakim są one eksploatowane. Podczas czynności serwisowych podzespoły należy sprawdzać pod kątem nadmiernego zużycia. Zawory należy oczyszczać w przypadku stwierdzenia spowalniania cyklu mimo prawidłowego ciśnienia pilotowego, bądź w przypadku wystąpienia nietypowego hałasu lub wykrycia niesześcielności. Nieprzestrzeganie tych instrukcji konserwacji może skutkować nadwymiarowym działaniem urządzenia.

Konserwacja okresowa

- Zawór należy uruchomić przynajmniej raz w miesiącu w celu sprawdzenia jego prawidłowego otwierania i zamykania.
- Uszczelka krążkowa jest dostępna jako część zamienna. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas montażu lub konserwacji, bądź jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z ASCO lub upoważnionymi przedstawicielami.

Rozwiązywanie problemów

- Nieprawidłowe ciśnienie wylotowe:** Sprawdzić ciśnienie po stronie zasilania zaworu, musi ono być zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej ASCO.

**LEÍRÁS**

A 290-es sorozatú NC 2/2 tárcás szelepek megfelelnek a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU számú és a "Gázüzemű berendezésekre" vonatkozó EU 2016/426 szabályozás európai irányelveknek.
A "Gázüzemű berendezésekre" vonatkozó szabályozás hatályán belül ezek a szelepek teljesítik az EN 161 szabvány éghető gázas alkalmazásokra vonatkozó specifikációt és tanúsítva voltak.

A CERTIGAZ által kiadott szabványos EU vizsgálati tanúsítvány
Sz.: 1312CP5992 (63 mm-es szelep) és
Sz.: 1312CQ6072 (32 mm-es szelep)

Minden szelep megfelel az D. osztály – 2. csoportjának, és alkalmas az 1., 2. és 3. gázcsaládokhoz való használathoz.
A környezeti hőmérsékleti tartomány -10°C - +60°C.

A szelepek áramlási teljesítménye a következő táblázatban van megadva:

csővezeték (ISO 6708)		Ø	áramlás ⁽¹⁾	vezérlőszelep nyomás (bar)	üzemi nyomás külonbség (bar)	
cs mérét	DN				min.	max.
(G")		(mm)	(m³/h)	(l/min)	min.	max.
NC - Nyitó, bemenet a tárcsa felett						
3/8	10	32	25	410	5,5	9
		32	40	660	5,5	9
1/2	15	63	60	1000	3,5	9
		32	75	1250	5,5	9
3/4	20	63	100	1650	3,5	9
		63	190	3150	3,5	9
1	25	63	300	5000	3,5	9
1 1/4	32	63	400	6500	3,5	9
1 1/2	40	63	393	6500	3,5	9
2	50	63	420	7500	3,5	7

⁽¹⁾ A levegő (DN10 a DN32), 60 mbar (DN40) & 40 mbar (DN50).

Referencia sűrűség levegő 1.013 mbar értéken és 15°C-on.

A szeleptestek rozsdamentes acélból készülnek.

A tömítés PTFE-ből készül.

MŰKÖDÉS (lásd a metszetrajzot)

A szelep akkor van zárva, ha az NC 3/2 vezérszelep feszültségesítésére kerül.

A szelep akkor van nyitva, ha az NC 3/2 vezérszelep feszültségs alatt van.

Folyadékbenet aalatt felett, az 2. kiömlőnyílásnál .

⚠ Soha ne távolítsa el a helyzetjelző nézőüveget.

A kontrollfolyadékot tiszta levegővel át kell fúvatni egy 50 µm-os szűrőn.

szelep 290 működtető átmérő	min. mágneses vezérlőszelep Kv (m³/óra) (2)		max. mágneses vezérlőszelepig válaszidó (ms) a	javasolt mágneses vezérlőszelepre (kézi működtetők nélkül)	
	zárra a szelepet	nyitja a szelepet		zárra a szelepet	nyitja a szelepet
32/63	0,04	0,04	10	7	356 G1/8 Ø1,2 SCG356B061V

(2) Beleírve a csövet egészen a főszelépig.

TELEPÍTÉS
A szelepek az adattáblán megadott műszaki jellemzők tartományán belül működtethetők. A termékek csak a gyártó vagy annak képviselője előzetes jóváhagyásával módosíthatók. Telepítés előtt a csővezetékrendszert nyomásmentesítő kell, és belsejét meg kell tisztítani.

Olvassa be és tartsa a címkén található utasításokat.

Ne lépje túl a szelep maximálisan megengedett nyomását. A telepítést és karbantartást képzett személyzetnek kell végeznie.

Elhelyezés

A szelepek bármilyen helyzetbe felszerelhetők. A vezérszelep kiömlőnyílásának környű elérése érdekében, a vezérszelep működtetők 360°-kal elforgathatók.

A vezérszelep választék

- A vezérszelepeknél teljesíteniük kell a kisfeszültségre és az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó európai irányelvök követelményeit.
- Ezeknek NC 3/2 nem zárátható típusuknak kell lenniük (kézi működtetők nélkül).
- Mindig lehetővé kell tenniük, hogy a főszelép automatikusan záródjon az EN 161 szabvány feltételei szerint.
- Meg kell felelniük az alábbi táblázatban feltüntetett műszaki jellemzőknek, biztosítva, hogy a főszelép 1 másodpercen belül nyíljön és záródjon.

Vezérszelep csatlakoztatása

- Távolítsa el a műanyag védődugókat a vezérszelep kiömlőnyílásából.
- Csatlakoztassa a mágneses vezérszelepet közvetlenül a működtetőhöz a mellékelt csökkapcsolóval.

⚠ A gyártó által felszerelt kiömlőcső-dugót soha nem szabad eltávolítani.


A szelep csatlakoztatása

Csatlakoztassa a csővezetéket a szeleptesten és az ezekben az utasításokban megjelölt módon. Enyhén kenje meg a csavarmentes csövek külső csavarmenteteit (az alkalmazás függvényében). Ne kenje meg a szelep belső csavarmenteteit. Ügyeljen arra, hogy a rendszerbe ne kerüljön be semmilyen idegen anyag.

Telepítse egy szitát a kör bejáratához: a szemmelérették 1,5 mm alattinak kell lennie, amelyen egy 1 mm-es átmérőjű rúd nem tud áthatolni.

A csővezetéket megfelelően alá kell támasztani és be kell igazítani a szelepek túlerhelésének elkerülése érdekében. Ne használja fogantyúként a szelepet, amikor megszorítja a csavarokat. Helyezze a kulcsokat a lehető legközelebb a szeleptestek és csövek csatlakozási pontjához.

NE HUZZA TÚL a csöccsatlakozásokat, mert megsérülhet a berendezés.

**KARBANTARTÁS**

⚠ Bármilyen karbantartási munka vagy üzembe helyezés előtt a személyi sérülés és a berendezés sérülésének megelőzése érdekében kapcsolja le a vezérszelep energiaellátását, nyomásmentesítse és ellenőrizze le a szelepet.

⚠ Ha a tárcsa elérése érdekében eltávolítjuk a tömzsnelencét, ezt aktív vezérszelep és felemelt tárcsa mellett kell végeznünk.

- A szelep minden egyes eltávolítása esetén a tárcsát ki kell cserélni.

Tisztítás

A szelepek karbantartása az üzemi feltételektől függ. Ezeket rendszeres időközönként kell tisztítani. Két tisztítási művelet között időköz a folyadék természete, a munkafelületek és az üzemi környezet függvényében változhat. Szervizeléskor ellenőrizni kell, nem koptak-e el az egyes komponensek. A szelepeket akkor kell tisztítani, ha a ciklus annak ellenére lassul, hogy a vezérszelep nyomás megfelelő, illetve ha egy szokatlan zajt vagy szivárgást észlelünk

Ezeknek a karbantartási utasításoknak a be nem tartása a berendezés hibás működéséhez vezethet.

Megelőző karbantartás

- Havonta legalább egyszer helyezze üzembe a szelepet, ellenőrizve, hogy az nyilik és záródik-e.
- A tárcsa tömítése pótalkatrészként áll rendelkezésre. Ha a telepítés vagy karbantartás alatt bármilyen nehézség merül fel, vagy ha bármilyen kérdés van, forduljon az ASCO-hoz vagy annak valamelyik hivatalos képviseletéhez.

Hibaelhárítás

• Helytelen kiömlőcső-nyomás: Ellenőrizze a nyomást a szelep ellátóoldalán, ennek meg kell egyeznie az ASCO adotttáblán feltüntetett értékekkel.

• Szivárgások: Szerelje szét a szeleptestet és tisztítsa meg a belső alkatrészeket. Ha szükséges, cserélje ki a tárcsa tömítését.

A tárcsa tömítésének eltávolítása és újratelepítése

(Lásd a robbantott ábrát a "pótalkatrész készletek" alatt)
A tárcsa tömítése kicserélhető a szeleptestnek a csővezetékről való leszerelése nélkül.

1. Helyezze nyomás alá a működtetőt a tárcsa felemeléséhez.
2. Távolítsa el a fő működtetőt és a tömzsnelencet egy kulccsal (a).

3. Csavarja ki a tárcsa anyóját egy kulccsal (b). Ha szükséges, a tárcsa elfordulásának megakadályozása érdekében, tartsa helyben a tárcsatarót, és nem a rudát.


4. Tisztítson meg minden elérhető alkatrészt.
5. Cserélje ki az 1., 2., 3. és 4. számú alkatrészt a megfelelő alkatrészekkel a pótalkatrész készletből.

6. Szerelje vissza az alkatrészeket, és tartsa be a megadott meghűzási nyomatékokat.
Ügyeljen arra, hogy a folyamat során ne kerüljön idegen anyag a szeleple és a csővezetékebe.



Инструкция по установке и обслуживанию

Газовые клапаны NC 2/2 серии 290 по стандарту EN 161



RU

ОПИСАНИЕ

Дисковые клапаны серии 290 NC 2/2 соответствуют Европейским директивам 2014/68/EU по оборудованию, работающему под давлением, и положениям постановления EU 2016/426 «Газовые приборы».

В том, что касается постановления «Газовые приборы», эти клапаны соответствуют нормам стандарта EN 161 по работе с горючими газами и сертифицированы.

№ выпущенного организацией CERTIGAZ стандарта EU на Сертификат контроля: Номер: 1312CP5992 (привод, 63 мм) и Номер: 1312CQ6072 (привод, 32 мм)
Все клапаны соответствуют классу D – группе 2 и пригодны для газов семейств 1, 2 и 3.

Диапазон окружающих температур от -10°C до +60°C.

Аэродинамические характеристики клапанов приводятся в данной ниже таблице.

трубопровод (ISO 6708)	Ø	расход ⁽¹⁾	управляющее давление (бар)	рабочее давление дифференциальное (бар)	
				мин.	макс.
NC - Нормально закрытый, подвод к верхней стороне диска					
3/8	10	32	25	410	5,5
				9	0
				1	
1/2	15	32	40	660	5,5
		63	60	1000	3,5
				9	0
				1	
3/4	20	32	75	1250	5,5
		63	100	1650	3,5
				9	0
				1	
1	25	63	190	3150	3,5
				9	0
				1	
1 1/4	32	63	300	5000	3,5
				9	0
				1	
1 1/2	40	63	393	6500	3,5
				9	0
				1	
2	50	63	420	7500	3,5
				7	0
				1	

⁽¹⁾ Для подачи давления воздуха с уд. весом 100 мбар (DN10) va DN32), 60 мбар (DN40) & 40 мбар (DN50).

Значения плотности воздуха 1013 мбар и температуре 15°C.

Корпуса клапанов изготовлены из нержавеющей стали.

Уплотнение изготавливается из политетрафторэтилена (ПТФЭ).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (см. чертёж разреза) под Клапан закрывается после обесточивания управляющего клапана NC 3/2.

Клапан открывается при подаче напряжения на управляющий клапан NC 3/2.

Газ подводится к под стороне диска, через канал 2.

⚠ Никогда не снимайте прозрачный смотровой колпачок индикатора положения.

В качестве управляющей среды должна использоваться чистый воздух, пропущенный через 50-мкм фильтр.

УСТАНОВКА

Клапаны предназначены для эксплуатации в пределах технических характеристик, указанных на паспортной табличке. Изменения могут вноситься в изделие только с предварительного согласия изготовителя или его представителя. Перед установкой должно быть сброшено давление в трубопроводной системе и трубопроводы внутри очищены.

Изучите и соблюдайте указания, приведенные на табличке. Не превышайте максимальное давление, указанное для клапана. Установка и техническое обслуживание должны производиться высококвалифицированным персоналом.

Позиционирование

Клапаны можно монтировать в любом положении. Для удобства доступа к управляющему каналу управляющие приводы поворачиваются на 360°.

Выбор управляющего клапана

- Используемые управляющие клапаны должны удовлетворять требованиям Европейских директив по низковольтному оборудованию и электромагнитной совместимости.
- Это должны быть неблокируемые клапаны типа NC 3/2 (без ручных приводов).
- Они должны допускать автоматическое закрытие основного клапана при условиях по стандарту EN 161.
- Клапаны должны удовлетворять техническим характеристикам, указанным в приведенной ниже таблице, которые гарантируют открытие и закрытие клапана за 1 секунду.

Управляющее соединение

- Снимите пластиковую защитную пробку с управляющего канала.
- Подсоедините управляющий электромагнитный клапан непосредственно к приводу с использованием штатной муфты.

⚠ Не допускается снимать заглушку выпускного канала, установленную изготовителем.

во время установки или технического обслуживания или при возникновении любых вопросов обращайтесь в компанию ASCO или к её авторизованным представителям.

Поиск и устранение неисправностей

- Неправильное давление выпуска:** Проверьте давление на выпускной стороне клапана; оно должно соответствовать значениям, указанным на паспортной табличке ASCO.
- Утечки:** Разберите корпус клапана и очистите внутренние детали. При необходимости замените уплотнение диска.

Снятие и установка уплотнения диска

(см. вид в разборе деталей в разделе "Комплекты запасных частей")

Уплотнение диска можно заменить, не демонтируя корпус клапана с трубопровода.

- Для поднятия привода подайте давление на привод.
- С помощью гаечного ключа (а) снимите управляющий привод и сальниковое уплотнение.

3. Гаечным ключом (б) отвинтите гайку диска. При необходимости для предотвращения вращения удерживайте клапан за держатель диска, а не за шток.

- Произведите очистку всех доступных частей.
- Замените детали № 1, 2, 3 и 4 соответствующими деталями из набора запасных частей.


6. Произведите сборку, соблюдая указанные моменты затяжки. Обеспечьте, чтобы во время этих работ в клапан и в трубопровод не попали посторонние материалы.

⚠ Перед вводом клапана в эксплуатацию проверьте правильность его работы, чтобы исключить угрозы для жизни и имущества.

⚠ Клапан не рассчитан на прохождение испытания на огнестойкость (ISO 10497 и API 607).

Инструкция по установке и обслуживанию

Газовые клапаны NC 2/2 серии 290 по стандарту EN 161



RU

Подсоединение клапана

Подсоедините трубопровод, как указано на его корпусе и в настоящей инструкции. Слегка смажьте консистентной смазкой наружные резьбы труб с внутренней резьбой (в зависимости от применения). Смазывать внутренние резьбы клапана не допускается.

Не допускайте попадания в систему каких-либо постоянных материалов.

Установите сито на выходе контура: максимальный размер ячеек не должен превышать 1,5 мм и ограничивает пропускание частиц при помощи прохода диаметром 1 мм.

Для предотвращения любых деформаций клапанов трубопровод должен иметь надлежащие опоры и должен быть правильно сконстрирован. При затягивании клапанов запрещено использовать их в качестве рычага. Накладывайте гаечные ключи на корпуса клапанов и трубы как можно ближе к точкам соединения.

Во избежание повреждения оборудования НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНО трубные соединения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ Перед любыми работами по техническому обслуживанию или вводу в эксплуатацию перекройте подвод воздуха к управляющему клапану, сбросьте давление в клапане и соедините его с атмосферой для предотвращения травм и повреждения имущества.

⚠ Демонтаж сальниковой коробки для получения доступа к диску должен производиться при активированном управляющем клапане и поднятом диске.

-При каждом демонтаже клапана необходимо заменить диск.

Очистка

Обслуживание клапанов зависит от условий работы. Очистка клапанов должна производиться с соблюдением установленных интервалов. Интервалы между двумя операциями очистки могут меняться в соответствии с характером рабочей среды, условиями работы и окружающей средой, в которой они эксплуатируются. Во время обслуживания необходимо проверять компоненты на наличие чрезмерного износа. Клапан должен быть подвергнут очистке, когда становится заметным замедление цикла при правильном управляющем давлении или при обнаружении необычного шума или утечки.

Несоблюдение этих инструкций по техническому обслуживанию может привести к нарушению работы оборудования.


Профилактическое техническое обслуживание

- Обеспечьте срабатывание клапана по крайней мере раз в месяц, чтобы проверить, как он открывается и закрывается.
- Уплотнение диска поставляется в составе комплекта запчастей. При возникновении каких-либо затруднений



клапан 290 диаметр привода	мин. пропускная способность управляющего электромагнитного клапана Kv (м ³ /ч) (2) для закрытия клапана	макс. время реакции (мс) управляющего электромагнитного клапана для закрытия клапана	рекомендуемый управляющий электромагнитный клапан (без ручных приводов) типа	код
32/63	0,04	0,04	10	7

(2) С учётом трубы к главному клапану.

ASCO™	DRAWINGS	GB	DESSINS	FR	ZEICHNUNGEN	DE
DIBUJO	ES	DISEGNO	IT	TEKENING	NL	
TEGNINGER	NO	RITNINGAR	SE	PIIRUSTUKSET	FI	
TEGNINGER	DK	DESENHOS	PT	ΣΧΕΔΙΑ	GR	
OBRÁZKY	CZ	RYSUNKI	PL	RAJZOK	HU	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	RU	-	-	-	-	

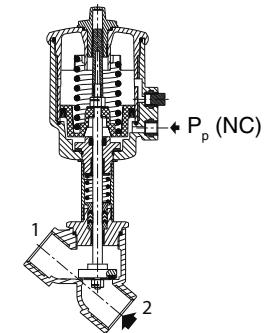

GB = Never remove the sight glass
 FR = Ne jamais démonter le bouchon d'indicateur de position
 DE = Die transparente Abdeckung der Positionsanzeige ist auf keinen Fall zu entfernen
 ES = No desmontar jamás el tapón del indicador de posición.
 IT = Non rimuovere mai il coperchio di visualizzazione
 NL = Verwijder nooit het kijkglas
 NO = Fjern aldri siktglasset
 SE = Ta aldrig bort siktglaset
 FI = Tarkastuslasia ei saa koskaan poistaa
 DK = Skueglasset må aldrig fjernes
 PT = Nunca desmontar o tampão do indicador de posição
 GR = Ποτέ μην αφαιρείτε το παράθυρο ελέγχου
 CZ = Nikdy neodstraňujte průzor
 PL = Nigdy nie usuwać wziernika
 HU = Soha ne távolítsa el a nézőüveget
 RU = Никогда не снимайте смотровое стекло

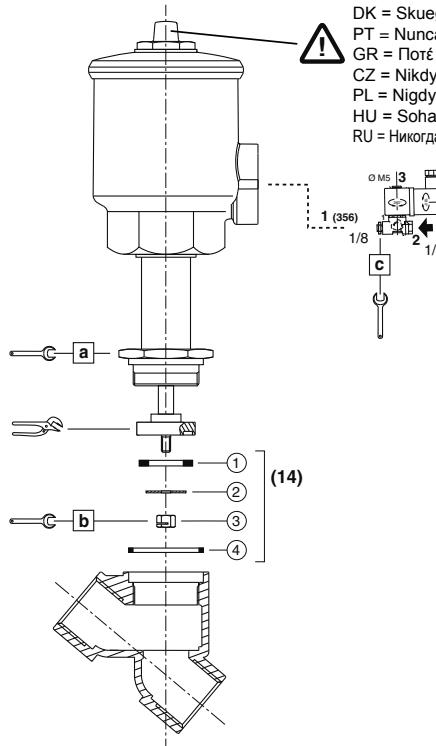

Ø	DN	N.m		in.Lb		(mm)		Ø 63
		[a]	[b]	[a]	[b]	[a]	[b]	
1/2	15	100	5	880	44	30	8	C131204
3/4	20	100	5	880	44	30	8	C131205
1	25	120	5	1060	44	30	10	C131206
1" 1/4	32	120	5	1060	44	36	10	C131207
1" 1/2	40	150	5	1320	44	46	10	C131208
2	50	150	5	1320	44	46	10	C131209